



LA DÉFENSE

BATAILLON QUARTIER GÉNÉRAL
ETAT- MAJOR DE LA DÉFENSE
Quartier Reine Elisabeth

Date: 10 OCT. 2016
MITS: 16-00 328 188
Page(s): 1
Arch:H05

Au Comd IAD

Objet : Rapport visite annuelle des lieux de travail
Concerne: visite du 22/09/2016 au QRE - bloc 11

Ref : 1. A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
2. A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1^{er} alinéa 1°a)

1. Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
2. Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 22/09/2016.
3. Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (6 pages)



Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel
Commandant
Président CCB 08

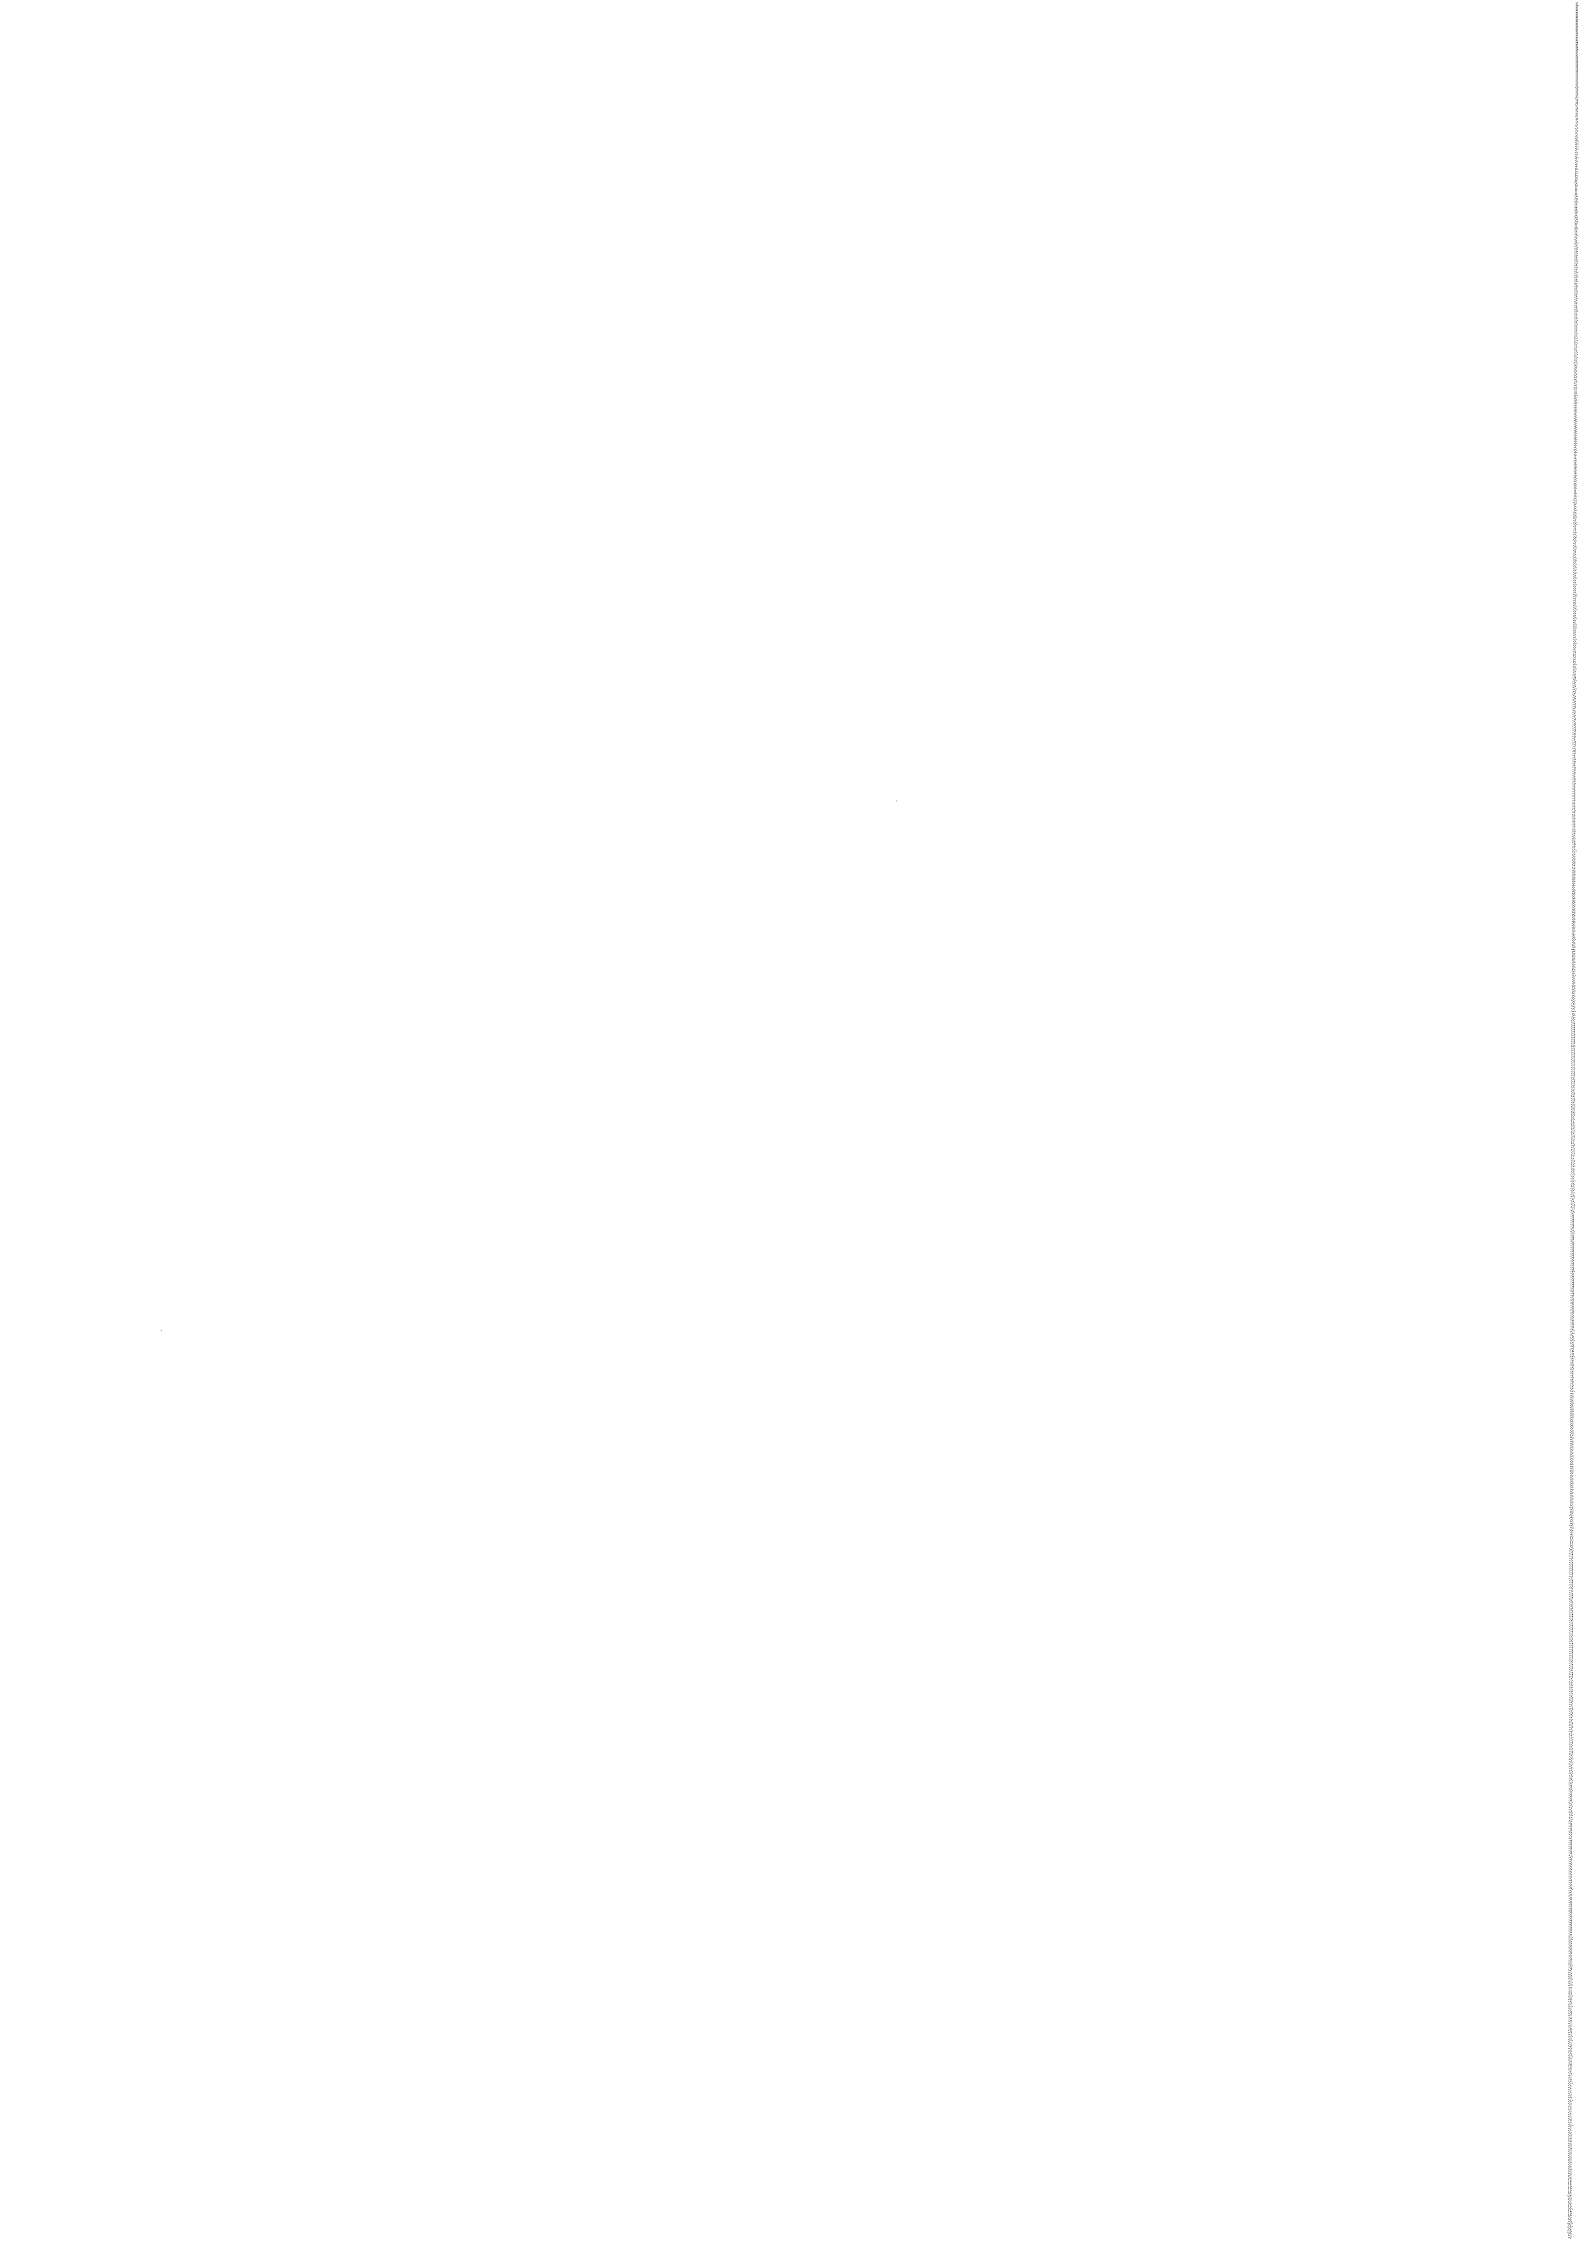
Info: INFRA 2ème Ech, SLPPT 08

Correspondant: Jean SCIEUR
Adjudant-chef
Tel: 9-6321-17018 ou 02/44.17018
E-Mail : Jean.Scieur@mil.be



Bataillon Quartier Général Etat-Major de
la Défense
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1
1140 EVERE
BELGIQUE

.be





LDPBW08
SLPPT 08

Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail

Eenheid/ Unité: IAD

Datum/Date: 22/09/2016

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:

- Dienst LDPBW 08: - ADC SCIEUR Jean-Michel
 - 1SM CHOUBANE Housene
- Kwartier Koningin Elisabeth: - Excusé
- Médecin du travail: - Excusé
- Syndicale afvaardiging: - Dhr. VAN TEMSCHE Rudy (VSOA)
 - Dhr. VINCK Peter (ACOD)
- Eenheid: - Col BAM BERGMANS Annicq (Korpsoverste)
 - Cdt PETIQUEUX Fabrice (Offr EM Prev)

Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

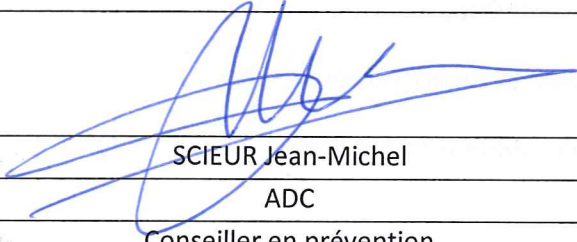

- ✓ IAD a été touché par les nombreux mouvements d'unité dans la période 2015-2016 suite à l'arrivée de DGHR au sein du QRE. Ces événements ont perturbé l'organisation des unités déjà en place pour ce qui concerne le volet prévention. Le bloc 11 reste un lieu de travail qui répond à une majorité des critères en matière de bien-être au travail. Notamment, pour ce qui concerne l'éclairage, l'hygiène, l'aération et la sécurité contre l'incendie.
- ✓ Malgré ces inconvénients, l'implication de l'unité pour le domaine de la prévention et la protection au travail est exemplaire ! En effet, l'unité est non seulement en ordre au niveau administratif ainsi qu'au niveau fonctionnel pour le volet PPT.

Il a quelques points d'attention à observer :

- Au niveau du remplissage des rapports trimestriels & annuels, il est recommandé de fournir le document disponible sur l'intranet SLPPT 08 :

- Template N :
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/Home.aspx?&&p_SortBehavior=0&&PageFirstRow=1&&View={59EC70D5-1F92-4E36-9717-393F3ABBAE5A}
- Template F :
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/Home.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_ID=42&PageFirstRow=21&&View={59EC70D5-1F92-4E36-9717-393F3ABBAE5A}
- Pour l'approche dynamique de gestion des risques avec entre autres les analyses des risques et le dépistage participatif des risques (Déparis), il est recommandé de refaire une analyse des risques selon un cycle perpétuel (Roue de Deming) car les risques évoluent en permanence et nous ne pouvons pas nous reposer sur le travail accompli précédemment.
- Visite des locaux :
 - En ordre

Fait à EVERE, le 26/09/2016

Signature		
Nom	SCIEUR Jean-Michel	CORNU Samuël
Grade	ADC	Capt - <i>Colt</i>
Fonction	Conseiller en prévention	Chef SLPPT 08

Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité			
1.			
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ Représentant CCB	NVT	L'unité compte moins de 50 travailleurs et ne doit donc pas participer au CCB.
1.2	StafOffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Le Cdt PETIQUEUX, Offr HR IAD, occupe la fonction d'Offr EM prévention.
1.3	AsPrev	OK	L'AJM BRUGGEMAN John occupe effectivement la fonction d'AssPrev pour IAD.
1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	OK	L'AJM BRUGGEMAN et l'Adjt BOSSUYT sont formés en tant que coordinateurs Déparis.
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Le PLP 2016 a été rédigé et envoyé le 9/12/2015 (voir farde archives 2016 SLPPT 08). http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Lokale%20Preventie%20Plannen/BOC08_LPP-PLP_2016_IAD.pdf
1.6	Trimestriële verslag/ Rapports trimestriels	NOK AI01	Les rapports trimestriels des 1 ^{er} et 2 ^{ème} trimestres 2016 ont été rentrés à la SLPPT 08 mais ne correspondent pas au template repris dans les applications SLPPT 08. Il manque quelques informations.
1.7	Jaarverslag Rapport annuel	NOK AI02	Idem
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	OK	Les listes sont rentrées à l'AMT et sont en ordre.
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK	IAD a rédigé une brochure d'accueil sous forme de farde. Il est à noter que c'est un excellent document à prendre en exemple pour beaucoup d'unités QRE ! La brochure du Qu est disponible sur sharepoint : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	OK	La liste des acteurs en prévention de l'unité est remplie. Vous pouvez trouver celle-ci sur : http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrevention.aspx

2. Brandpreventie & Evacuatie	
2.1	<p>Procedure (INP)/ Procédure (PIU)¹</p> <p>NOK A103</p> <p>Il sera judicieux d'établir le PIU après le débriefing d'un prochain exercice d'évacuation. De même, coordonner ce plan en collaboration avec les différentes unités du bloc 1.1. Il appartiendra au Comd Bn QG Def, le LtCol LAFORCE, de désigner un Gp de travail pour établir ce plan. La SLPT08 peut apporter son aide dans cette réalisation. IAD heeft verschillende malen voorgesteld aan de Offr Prev Bn HK een vergadering te organiseren met de betrokkenen Blok 11, IAD dient dit NIET zelf te initiëren.</p>
2.2	<p>1^{ste} interventieploeg/ Equipe de 1^{ère} intervention</p> <p>OK</p> <p>Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l'unité</p>
2.3	<p>Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation</p> <p>OK</p> <p>Les intervenants sont désignés et leur identité affichée aux valves de l'unité</p>
2.4	<p>Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation</p> <p>OK</p> <p>Un exercice a été organisé en 2016 en collaboration avec le Bn QG Def (voir remarque A103)</p>
2.5	<p>Verzamelpunt/ Point de rassemblement</p> <p>OK</p> <p>Het verzamelpunt is gekend door het personeel</p>
2.6	<p>Signalisatie/ Signalisation</p> <p>OK</p> <p>Les pictogrammes sont apposés.</p>
2.7	<p>Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie</p> <p>OK</p> <p>En ordre. Attention d'être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)</p>
2.8	<p>Nooduitgangen en evacuatiewegen</p> <p>OK</p> <p>Er zijn er voldoende</p>
3. Eerste zorgen / Premiers soins	
3.1	<p>Procedure</p> <p>OK</p> <p>Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP</p>
3.2	<p>Hulpverleners/Secouristes</p> <p>OK</p> <p>Attention à la validité des cours 1ers soins. Un rafraichissement doit être effectué chaque année. De verbanddozen zijn voorhanden en in orde.</p>
3.3	<p>Middelen</p> <p>OK</p> <p>Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.</p>

¹ INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

4.	Ongevallen en incidenten			
	Procedure	OK	De procedure is terug te vinden	
	Melding/déclaration	OK	La SLPPT 08 est directement informée des incidents et accidents de IAD.	
5.	Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)			
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	OK	4 Fiches poste de travail inventoriées.	
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI04	3 fiches poste de travail (FPT) fournies sur 4. Il ne manque plus que la FPT PhEF. Une FPT générique PhEF existe et doit être adaptée à la situation du personnel de l'unité.	
5.3	Functiefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI05	Pas de fiche de fonction. Cette action doit être effectuée par l'unité. http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc	
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	OK	NIEUWE GLOBALE RISICOANALYSE BLOK 11 wordt uitgevoerd op 15/02/2016	
5.6	Départis (SOBANE) <i>Départis (SOBANE)</i>	NOK AI06	Il n'y a pas de Départis effectuées pour IAD. Proposition : planifier et effectuer NLT mi 2017 une réunion Départis (pour les auditeurs par exemple)	
6.	Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)			
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT		
6.2	Indienstellingen PBM/ Mises en service EPI	NVT		
6.3	Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail	NOK AI07	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden. Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08 http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Templates/inventarisatie%20arbeidsmiddelen.xls	
6.4	Indienstellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NOK AI08	Er werden nog geen indienstellingsverslagen opgemaakt. In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienstellingsverslag dient opgemaakt te worden.	
6.5	Keuringsverslagen (ED)	OK	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE) (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)	

6.7	Inspectieverslagen (ID)	OK
6.8	Vorming personeel	OK
6.9	Werkkledij	OK
7.	Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)	
7.1	Inventaris/ Inventaire	NVT
7.2	Stockage	NVT
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT
8.	Arbeidsplaatsen	
8.1	Hygiëne	OK
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK
8.3	Verlichting	OK
8.4	Verluchting	OK
8.5	Elektrische installaties	OK
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK
8.7	Geluid	OK
8.8	Asbest	OK
8.9	Ioniserende stralingen	NVT
9.	Milieu	ult

Legende: OK = in orde Al = action item

NVT = niet van toepassing

Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator