

140422/1

DEFENSIE



22 APR. 2014

MIT: 14-00193613

Pagina(s): 13 (+1 verslag)

Arch: A05

**BATALJON HOOFDKWARTIER**  
**DEFENSIE STAF**  
**Kwartier Koningin Elisabeth**  
**BOC08**

Aan Dir IRCI

**Dirk LAFORCE**

Likol-LiCo

Commandant

Bn HK Def St-KKE

Bn QG EM-Def-QRE

o/c Vz BOC08

**ONDERWERP: IRCI - blok 6D: rondgang preventie en bescherming op het werk van 13 Mar 14**

Ref:

1. Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk van 04 augustus 1996
2. Notulen BOC08-14-00139829 betreffende het BOC08 van 18 Feb 14
1. Synthese: Welzijnswet, preventie en bescherming op het werk, jaarlijkse rondgang op de werkplaatsen
2. Bijgevoegd vindt u het verslag van de jaarlijkse rondgang met onderwerp.
3. Action Items die werden vastgesteld tijdens de voorgaande rondgangen en waarvoor de nodige corrigerende Mat / Org maatregelen werden getroffen, zijn niet meer hernomen binnen het verslag. Voor consultatie van dito verwijs ik naar de voorgaande verslagen van de rondgangen.
4. Lijst der Bijlagen: het verslag van de rondgang van de LDPBW08.

Jean-Marie MAES  
Commandant  
LDPBW08


Info: Infra, LDPBW08

Correspondent : Jean-Marie MAES  
Commandant  
Tel : 02/701.3692 of 9-2400-3692  
Fax : 02/701. 4709 of 9-2400- 4709  
E-mail: [jean-marie.maes@mil.be](mailto:jean-marie.maes@mil.be)



**Bataljon Hoofdkwartier Defensie Staf**  
Kwartier Koningin Elisabeth  
Everestraat, 1  
1140 BRUSSEL



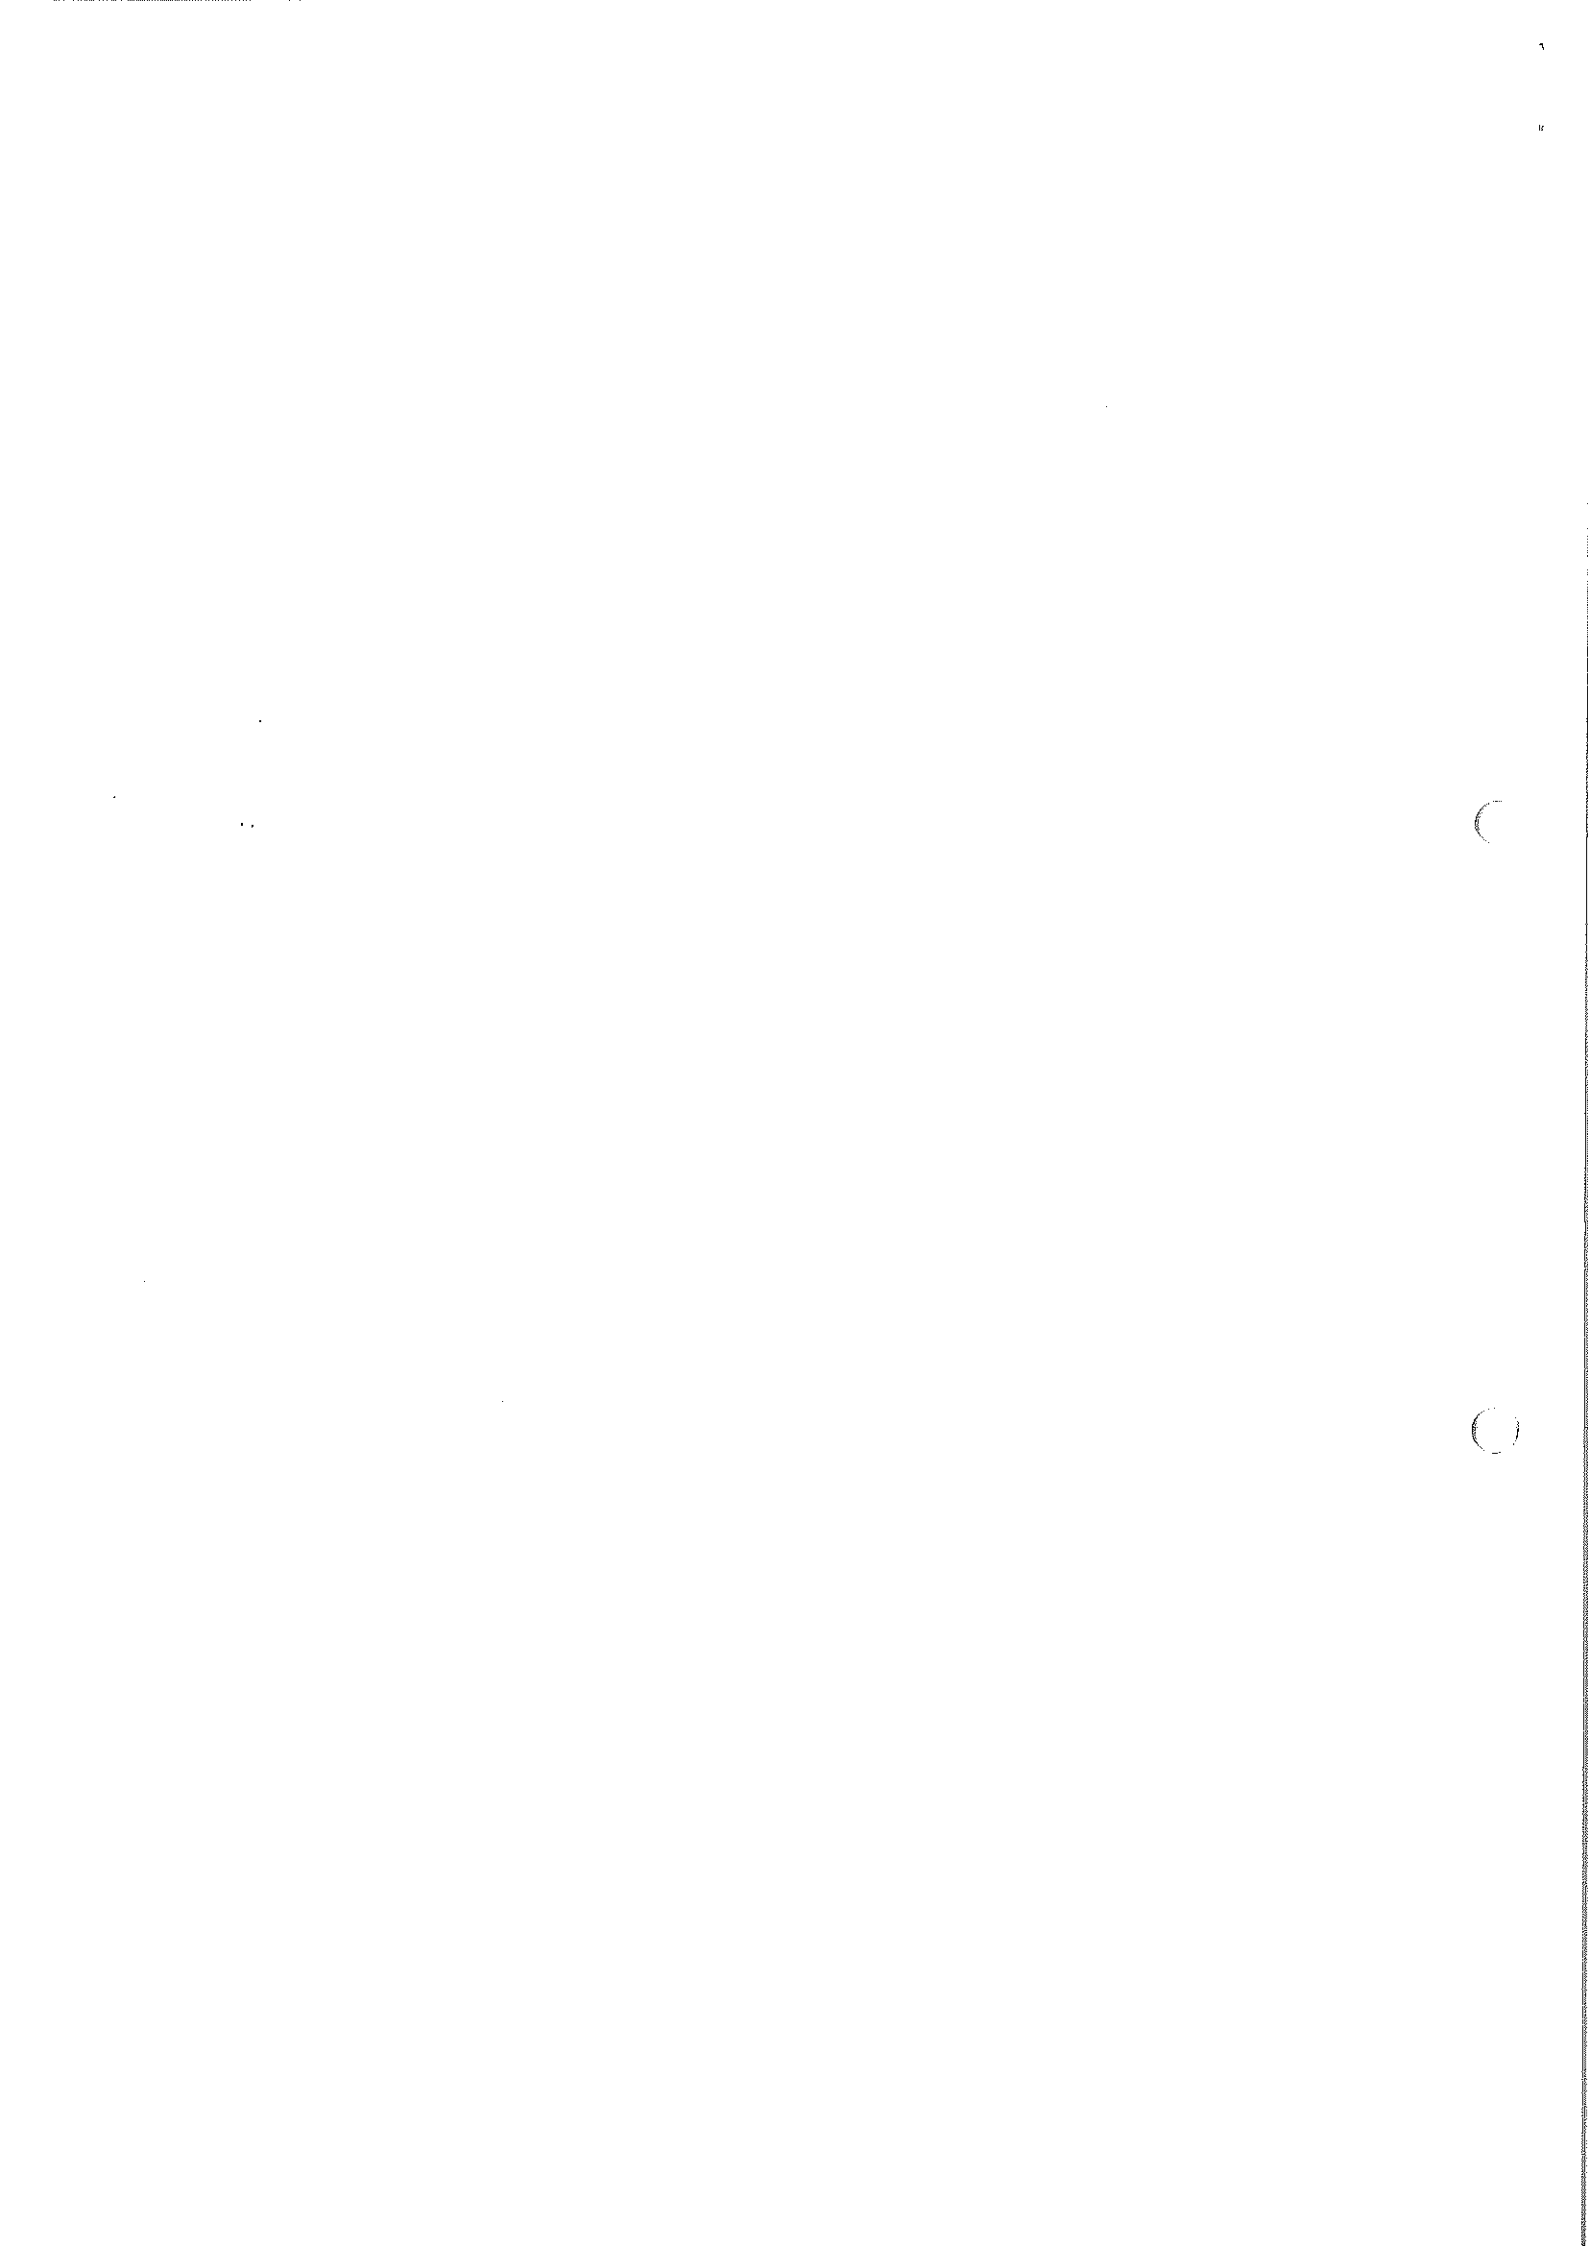

VERSLAG RONDGANG PREVENTIEADVISEUR / PREVENTIEADVISEUR-ARBEIDSGENEESHEER

WAAR : 1RCI – BLOK 6D

DATUM: 13 MAR 14

<u>Samenstelling delegatie :</u>	<u>Dienst SLPPT 8</u> Cdt Jean-Marie Maes Adjt Rany Wysevelde <u>Syndicale afvaardiging VSOA: nihil</u> <u>Syndicale afvaardiging ACMP: nihil</u> <u>Syndicale afvaardiging ACV-OD: nihil</u> <u>Syndicale afvaardiging ACOD: Mr Peter Vinck</u> <u>Afvaardiging 1RCI</u> LtKol Jaak Geens Cdt Erwin Van Nevel Cdt Francis De Swert AdjtChef Jean Van Campenhout Adjt Alexandra Struye 1Sgt Laurent Dieudonné		
		<u>Vorming :</u>	
<u>Staf Offr Preventie :</u>	Cdt Francis De Swert		
<u>Assistent in Preventie 1RCI</u>	Adjt Alexandra Struye	Ja	
<u>Assistent in Preventie 1RCI</u>	1Sgt Laurent Dieudonné	Ja	

**Behandeling belangrijke punten in het kader van de preventie en bescherming op het werk**


1. Ref:

- a. Meeting request Rany Wysevelde
- b. Verslag jaarlijkse rondgang 1RCI op 06 Sep 12
- c. Notulen BOC08-14-00139829 betreffende het BOC08 van 18 Feb 14

2. Belangrijke items

- a. Brandveiligheid – brandbestrijdingsmaterieel – hydranten / brandhaspels (AI 1).
  - (1) Plaats: blok 6D
  - (2) Vaststelling en genomen acties:
    - (a) Er bestaat actueel geen contract periodieke controle voorzien op binnenhydranten en brandhaspels.
    - (b) Wel werden de binnenhydranten blok 1 in 2011 terug in orde gesteld door SOMATI zonder echter dat de druktest werd uitgevoerd.
    - (c) S4 Bn QG (Mag DS1F) heeft een inventaris opgemaakt van de staat alle binnenhydranten en van het Kw KKE (Mat: staat slangen).
    - (d) Deze inventaris zal op punt gesteld worden in overleg met LDPBW en overgemaakt aan de MatBeh MR C&I-I/S/A die de corrigerende maatregelen zal treffen in functie van zijn Bg middelen.
  - (3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:
    - (a) Sit binnenhydranten Kw overmaken aan MR C&I-I/S/A.
    - (b) Periodieke controles hydranten / brandhaspels met de MatBeh MR C&I-I/S/T en MR C&I-I/S/A (open contract voor periodieke keuring en periodieke Ctl door een bevoegd Pers = DS1F).
- b. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen (AI 29).
  - (1) Plaats: blok 6D
  - (2) Vaststelling en genomen acties:
    - (a) MR C&I-I/S/A heeft een open contract voorbereid voor de verwerving van Infra pictogrammen
    - (b) Levering gebeurt via het entypoint CC M&P (CP24)
    - (c) Op Cat 373 heeft LDPBW een aantal lokale aankopen voor verwerving van fotoluminescente pijlen gerealiseerd.
  - (3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:
    - (a) Voor de bijkomende behoefte aan pictogrammen blok 6D kan de kwantitatieve behoefte uitdrukking opgemaakt worden. POC voor Coord LDPBW08: 1SgtChef Housene Choubane.
    - (b) In de gangen is het hoogst wenselijk om fotoluminescente pictogrammen te voorzien (zichtbaar bij Bijv. stroomonderbreking).
    - (c) Uitdrukking van behoefte overmaken aan de MatMan MRC&I-I/S/A voor goedkeuring.
    - (d) In de gangen kunnen tevens fotoluminescente pijlen geplaatst worden (Prio Niv -

- 1). Lanceren WFLOG door LDPBW voor plaatsing.
  - (e) Met tekenbureau 1RCI de template formaat A0 in Autocad / Allplan aanpassen voor de opmaak van gestandaardiseerde plannen bestemming lokalen (technische ruimtes, stookplaatsen,...), inplanting blusmiddelen – Ev wegen. De formaat van het plan (oriëntering + afdrukken in "portrait" of "landscape") zal aangepast zijn aan de plaats waar het plan wordt opgehangen (Sp voor oriëntering gebruiker die het plan raadpleegt).
- (2) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Coord correctie behoefte-uitdrukking pictogrammen met CC M&P (CP24) door LDPBW08 en met Mag Infra.
  - (b) Lanceren nodige WFLOG voor plaatsing door LDPBW08.
  - (c) Opvolging plaatsen fotoluminescente pijlen (toepassing ontvetter op vinylwandbekleding)
  - (d) Kwalitatieve en kwantitatieve behoeftebepaling pictogrammen blok 5.
  - (e) Met tekenbureau 1RCI de template formaat A0 in Autocad / Allplan aanpassen voor de opmaak van gestandaardiseerde plannen bestemming lokalen (technische ruimtes, stookplaatsen,...), inplanting blusmiddelen – Ev wegen. De formaat van het plan (oriëntering + afdrukken in "portrait" of "landscape") zal aangepast zijn aan de plaats waar het plan wordt opgehangen (Sp voor oriëntering gebruiker die het plan raadpleegt) voor blok 6D.
- c. Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ - verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Pighelpers) – eerste zorgen middelen (AI 30).
- (1) Plaats: blok 6D
  - (2) Vaststelling en genomen acties:
    - (a) Sch051 werden geleverd voor blok 6D en voor het Pers van de Sec 1RCI voor de opvolging TMB en werven pipeline.
    - (b) Een EZ lokaal werd ingericht in blok 1 lokaal A.028 en in het wachtlokaal blok 20
    - (c) 02 AED werden geplaatst respectievelijk in blok 1 en in het gangssas blok 8
    - (d) Nota HRB-CP-14-00014685 betreft – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp"
    - (e) De nota stelt dat we de vormingsbehoeften hulpverleners dienden over te maken NLT 15 Feb 14!. Na contact met Cdt Chantal RUTTEN (HRB) werd gemeld dat deze deadline NIET BINDEND is.
    - (f) Aan de Eenh wordt gevraagd de vormingsbehoefte door te geven:
      - Basisvorming door vormingsorganisme
      - Recyclage door OFO voor Pers gevormd door OFO
      - Zowel de nota als de template voor inschrijving voor de vorming "hulpverlener werden ter ondersteuning van de Eenh gepubliceerd op onze intranetsite binnen de webpart "Module EZ" op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
    - (g) \*333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. De 1000 is nog actief in de overgangsperiode
    - (h) Aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw / hulpverleners werd gelanceerd

	Blok / verdiep / vleugel : ...../...../.....	
	Bloc / Etage / Aile: .....	
<b>Hulpverleners - Secouristes</b>		
Naam / Nom	Lokatie / Localisation:	Tf
Lokatie verbanddozen – Localisation boîtes de secours		
Tf nummers en Info – numéros Tf et Info		
(Inter(nationaal) noodNr – N° d'urgence Inter(national)	112 / (0)100	
noodNr Kw – N° d'urgence Qu	1000	
Nr Perm Srt – N° Srt Perm COMOPSMED	3080	
Lokaal EZ bloc 1 A028 – Local 1er soins bloc 1 A028	3433	
Prefix – préfixe BELGACOM: 02 / 701.xxxx		

*Pictogram EZ*

- (2) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Inschrijven van de hulpverleners voor de basisvorming / heropfrissing door de Eenh.
  - (b) Update / Up-to-date houden lijst POC "hulpverleners" door de Eenh:
  - (c) Zie lijst binnen het webpart "POC Eenheden op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/Ever/Welfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Ever/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)  
("Contribute" rechten op deze bestanden werden toegekend aan Adjt Alexandra Struye et 1Sgt Laurent Dieudonné).
- d. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding / INP - vorming 1<sup>ste</sup> interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE" (PBM) voor 1<sup>ste</sup> interventiePlg) (AI 31).
- (1) Plaats: blok 6D
  - (2) Vaststellingen en genomen acties:
    - (a) Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:
      - Vormingscentrum CC V&C
      - Vormingsperiodes voorzien in de periode 03 Mar – 14 Nov 14
      - De planning van de vormingen werd gepubliceerd op (Info POC AdjtChef Patrick Biermans) onderstaande URL:  
<http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>
    - (b) De brandpreventie Coord voor blok 6D AdjtChef Jean Van Campenhout. Betrokkene zullen uitgenodigd worden op de infosessie brand van het INP en zullen de nodige Info krijgen wat hun taken zijn (zie AI 35).
    - (c) De Vz BOC verwijst hierbij naar het belang van de update van de lijsten van de POC Eenh Infra, CEMR-C / POC Milieu, preventie (nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden). O.a. uit de opmerking van Adjt Jan Hofmans blijkt dat de geciteerde nota niet altijd bij de stakeholders / actoren van preventie is terecht gekomen voor het geven van de input.
    - (d) Een globale behoefte-uitdrukking brandvertragende fluoestjes met opschrift "FIRE" werd door LPDBW08 overgemaakt worden aan de MatBeh MRSys-S/E.

De MatMan heeft onze bestelling oranje fluojas in vlamvertragend Mat t.v.v. de 1ste Int Plg overgemaakt aan VANDEPUTTE maar evenwel zonder het opschrift "FIRE" (aanbrengen van deze tekst impliceert een hercertificatie aan de normen vlamvertragend & fluo en zou een belangrijke "costdriver" betekenen).

- (e) De lijsten van de POC werden gepubliceerd (zie onderstaande URL) en een permission list werd met "contribute rechten" die de AsPrev van de Eenh hernemen, waardoor zij aanpassingen aan de lijsten kunnen maken:

[http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)

(3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Publiceren / update met gegevens Eenh lijsten POC op intranetsite Kw door LDPBW08 + informeren actoren van preventie.
- (b) Inschrijven van de niet gevormde leden 1ste Int Plg door de Eenh bij CC V&C Info LDPBW08.
- (c) Bewaking levering fluojassen voor leden 1ste Int Plg met MatMan, CP 22 en Mag PBM Bn HK DSR2.
- (d) Bedeling na levering van dito naar de leden van de 1ste Int Plg

e. Brandveiligheid – analyse brandalarmeringssysteem met Dalkia (AI 32).

(1) Plaats: blok 6D

(2) Vaststelling en genomen acties:

- (a) In blok 6D het betreft een conventionele centrale in een bureel dus zou minstens een herhaalbord op een publieke plaats geplaatst dienen te worden of een nieuwe centrale dienen voorzien te worden
- (b) Het display van de branddetectiecentrale disfunctioneert, dus het alarm kan alleen uitgeschakeld worden door de zekeringen binnen de branddetectiecentrale weg te nemen.
- (c) Er is geen automatische Tx naar de Tf Offr van wacht (aansluiten Tf kiezer) en de buitensirene werkt niet.
- (d) Met de nota BnHK KKE-1200214841 van 24 Apr 12 maakte LDPBW08 de Sit van de brandalarmsystemen over aan CCWB en ter Info aan MRC&I, MRMP-I en MRMgt-R.
- (e) In de betreffende nota haalt LDPBW de opportuniteit aan om alle branddetectiesystemen van KKE terug in orde te stellen volgens de modaliteiten van de norm NBN S21-100 o.a. ook het aansluiten en het programmeren van de Tf kiezers (relevant bericht in N en F) naar het wachtlokaal.
- (f) Een meeting werd georganiseerd tussen de MatMan MR C&I-I/S/T, de LA contract UTO plateau Infra, de specialist 1RCI en de LDPBW08 voor de procedure "conformisering" branddetectiesystemen op 15 Jan 14.

(3) Advies - voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Dalkia Security zal aan de Kw Dst en Mr Paul Van Dooren (1RCI) een dossier met een voorstelling van oplossingen voor het op norm brengen van de brandalarm-branddetectiesystemen overmaken.
- (b) Prio te bepalen door de specialisten 1RCI met akkoord van de MatMan MRC&I-I/S/T.

f. Arbeidsveiligheid – DRBS – taakrisicoanalyse – landmeters 1RCI – verwerving PBM en arbeidsmiddelen (AI 33).

- (1) Vaststelling en genomen acties:
  - (a) Een taakrisicoanalyse m.b.t. alle mogelijke activiteiten van de landmeters werd door LDPBW08 uitgevoerd.
  - (b) Feedback werd gegeven door de landmeters en de RA werd geïmproveerd door de AMT en de PA. En goedgekeurd door Dir 1RCI.
  - (c) De RA werd voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies en werd goedgekeurd.
  - (d) De nodige PBM werden verworven. Ook werd een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte-uitdrukking voor laserbeschermingsbrillen KI 3R – 69nm in overleg met de klant en de MatMan MRSys-S/E/PP gecoördineerd.
- (2) te nemen / op te volgen acties:
  - (a) Opvolging installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering en GPS (retro reflecterend) op dienstVtg VW AMAROK (contract MatMan Sys-L/T/C)
- g. Arbeidsveiligheid – DRBS – taakrisicoanalyse – leidend ambtenaar / meestergast “Sec pipeline” – verwerving PBM en arbeidsmiddelen (AI 35).
  - (1) Vaststelling en genomen acties:
    - (a) Een taakrisicoanalyse m.b.t. alle mogelijke activiteiten van de Sec pipeline werd door LDPBW08 uitgevoerd.
    - (b) Feedback werd gegeven door de Sec pipeline en de RA werd geïmproveerd door de AMT en de PA. En goedgekeurd door Dir 1RCI.
    - (c) De RA werd voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies en werd goedgekeurd.
    - (d) Volgende uitdrukkingen voor behoeften werden opgemaakt:
      - i. Aangepaste 4x4 Vtg voor de opdrachten (MRSys-L);
      - ii. ATEX gsm (MRC&I-CIS);
      - iii. Gasdetectieapparatuur met sensoriek voor meten kerosine naar toxiciteit en LEL, O2 niveau en aanwezigheid van H2S en CO (MRSys-S).
    - (e) Deze behoeften werden erkend door de respectievelijke Mat beheerders en ondertussen geleverd.
  - (2) te nemen / op te volgen acties:
    - (a) 1RCI Sec pipeline beschikt thans over 02 VW AMAROK maar er is nog een onevenwicht tussen het aantal Vtg en het aantal afgelegde Km. Op het BOC van 19 Dec 13 heeft de Vz BOC gevraagd om de gedetailleerde gegevens met betrekking tot dit evenwicht officieel te laten overmaken door Dir 1RCI.
    - (b) Opvolging installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering en GPS (retro reflecterend) op dienstVtg VW AMAROK (contract MatMan Sys-L/T/C)
- h. Arbeidsveiligheid - Intern Nood Plan - specifieke actiesteekkaarten voor bepaalde Eenh blok 1 - verwerving gegevens van de mogelijke leden van de crisiscel (AI 36)
  - (4) Plaats: Kw
  - (5) Vaststelling – genomen acties:
    - (a) De verschillende actiemodules en de actiesteekkaarten van het INP werden

voorgesteld op het BOC van 18 Feb 14.

- (b) Het ontwerp INP versie NL werd gepubliceerd op intranet:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
- (c) Aan de leden van het BOC wordt het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is, Bijv:
  - COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
  - COMOPSMED: EZ en grieppandemie
  - COMOPSLAND & O&T: bomalarm
- (d) Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van de crisiscel = één van de CO van de FE ("wet ter bescherming van het privé-leven").
- (e) Input voor Deel II crisismanagement werd geleverd door 1RCI (Offr van permanentie)zal in voorkomend geval opgeroepen worden als lide van de crisiscel.
- (f) Actueel wordt het INP versie NL vertaald door de Srt BOC 08 Lt Kol Res J-F Van Caulaert.
- (g) Indien noodzakelijk, kan 1RCI aanvullende actiesteekkaarten opmaken met te bijkomende nemen maatregelen (Bijv. recuperatie geclassificeerde Doc, recuperatie backuptapes, RAID 5 / 6 HDD uit bepaalde servers)

(6) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en integreren in het INP.
- (b) Publicatie versie FR INP onder pdf formaat op de sharepointsite LDPBW08 (zie bovenstaande hernomen URL).
- (c) Goedkeuring van het INP KKE door BOC08.
- (d) Vervolledigen Deel II crisismanagement "leden van de crisiscel".
- (e) Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)
- (f) Organisatie infosessies betreffende de modules van het INP voor de betrokken "stakeholders".

i. Arbeidsveiligheid – verkeersveiligheid - thematisch BOC van 25 Feb 14- verkeersplan KKE (AI 37)

(7) Plaats: KKE

(8) Vaststelling:

- (a) Het verslag van het thematisch BOC "verkeersplan KKE" kan geconsulteerd worden op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC\\_thema\\_verkeersplan\\_KKE\\_14\\_02\\_25.pdf](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC_thema_verkeersplan_KKE_14_02_25.pdf)
- (b) Een voorstel van MROA werd overgemaakt aan de deelnemers aan het betreffende BOC voor adviezen, opmerkingen en aanvullingen (silent procedure

tot 01 Mei van toepassing).

- (c) Bijkomende opmerkingen, adviezen en opmerkingen van alle werknemers blok 1 / blok 5 betreffende dit MROA zijn uiteraard welkom.

(9) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Aanpassen van het MROA op basis van gegronde opmerkingen, adviezen, voorstellen
- (b) Goedkeuren van het MROA op het BOC van 21 Mei 14.
- (c) Uitvoering van Org (sluiten uitgangspoort zone blok 1 aan ingang kant blok 1) en Mat maatregelen (bestellen verkeersborden en plaatsen via WFLOG).

j. INP KKE / werking op Niv Kw - lijsten POC KKE (AI 38)

(10) Plaats: KKE

(11) Vaststelling:

- (a) Bn HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE.
- (b) Tijdens de rondgang werd opgemerkt dat de betreffende nota niet altijd bij de juiste personen is terecht gekomen.
- (c) De lijsten werden gepubliceerd op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)
- (d) Een permission group met "contribute" rechten werd aangemaakt waarin voornamelijk de preventieassistenten werden hernomen. Dit laat de leden van de groep toe zelf de lijsten "dynamisch" aan te passen.
- (e) Met de mail Maes Jean-Marie "*listes POC milieu, Infra, Sit hivernales, Prev unités: update possibles par les unités - Lijsten POC milieu, Infra, wintertoestanden, Prev Eenh: update mogelijk door de Eenh*" van 171425 Apr 14 werden de personen op de hoogte gesteld van het toekennen van de betreffende rechten.

(12) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Update van de lijsten, gepubliceerd op intranet +bewaken nodige veranderingen

k. Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg (AI 39)

(13) Plaats: KKE

(14) Vaststelling:

- (a) Er is gebrek aan feedback naar de klanten toe m.b.t. tot hun gelanceerde werkaanvragen
- (b) Ook worden werkaanvragen in status "closed" geplaatst met als "rechtvaardiging" dat er geen Bg beschikbaar is.
- (c) LDPBW08 contacteerde MRC&I-1 POC Infra (Maj Tessa Bonny) m.b.t. deze problematiek, die stelde dat hierdoor veel te veel WORK open bleven t.g.v. dat actuele Bg rationalisatie en dat Prio naar veiligheid, opportuniteit, onontbeerlijkheid, ....dienen gesteld te worden.
- (d) het staat de Eenh altijd vrij na verloop van tijd een nieuwe WFLOG te lanceren.

(15) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:

- (a) Betere feedback te leveren m.b.t. de Sit WORK (Mat in bestelling, Bg op open contracten ontoereikend,,....) en waarom ze worden afgesloten.

I. Arbeidsveiligheid – elektriciteit – laagspanningsinstallaties – periodieke vijfjaarlijkse Ctl ,RA en vaststelling non-conformiteiten (AI 40)

(16) Plaats: KKE

(17) Vaststelling:

- (a) Er wordt geen periodieke 5 jaarlijkse Ctl uitgevoerd op de LS installaties
- (b) KB van 4 Dec 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen stelt dat er een RA dient te worden uitgevoerd door de (aangestelde van de) werkgever o.a. op de LS installaties
- (c) Deze RA is de basis voor een gelijkvormigheidsonderzoek door een EDTC - IDTC,
- (d) Dit gelijkvormigheidsonderzoek die de (aangestelde van de) werkgever Teneinde de RA en het gelijkvormigheidsonderzoek uit te voeren, zijn minstens de ééndraadschema's en mogelijks de initiële berekeningen van kabelsecties / beveiligingen nodig.
- (e) In de meeste LS installaties van blok 1 en blok 5 ontbreken de ééndraadschema's in de LS borden.
- (f) Bn HK KKE-13-00603756 van 18 Dec 13 betreft een nota gericht aan MR C&I voor het ter beschikking stellen van de plannen (aanbestedingsplannen, "As built" plannen o.a. voor de LS installaties). 1RCI geeft toegang tot de beschikbare plannen maar uit ervaring weten we dat de gevraagde plannen niet ter beschikking kunnen worden gesteld, laat staan dat de initiële plannen werden aangepast in functie van de uitbreidingen van de LS installaties.
- (g) ACOSWB-14-00053687 van 30 Jan 14 herneemt de veiligheid van de elektromechanische Infra installaties als punt binnen het luik A het LPP van de Eenh.
- (h) Aan 1Ech Infra werd de vraag gesteld om alle LS installaties te serialiseren in ILIAS (toekennen ASSET) wat a priori een enorm werk zal zijn.
- (i) Opmerking: deze problematiek is van toepassing voor gans Defensie.

(18) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:

- (a) Met alle betrokken actoren (Kw, Infra, ACOS WB, MRMgt-R, ILE,....) een methodiek/planning uitwerken teneinde:
  - i. Een werkmethode voor de RA op punt te stellen;
  - ii. De circuits te traceren en ééndraadschema's op te maken;
  - iii. Een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren door een erkend organisme / IDTC
  - iv. De non-conformiteiten in orde te stellen binnen het contract grof onderhoud Elec of UTO

Checklist: blok burelen: bureau & bureauticawerkposten – LA - meestergasten Checklist: bloc bureau : postes de travail bureaux et bureautiques – FD – contremaîtres	Datum Date: 13 Mar 14
Eenheid – installatie / Unité – installation:	IRCI (blok 6D)
Deelnemers Participants	

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
<b>Algemeen / Généralités</b>					
1.	Al Pers (M/V) tewerkgesteld binnen de Eenh  Nb Pers (H/F) travaillant au sein de l'unité	+/- 75 M / 8 V			
2.	Is de structuur en de stabiliteit van het gebouw afgestemd op het gebruik ervan (belasting lokalen klasse 0,1,2 op de structuur van het gebouw) scheuren,...?  Est-ce que la structure et stabilité du bâtiment est adapté à l'utilisation (p.ex. charges locaux classe 0,1,2 sur la structure du bâtiment) fissures?	V			
3.	Is er een inplantingsplan (bestemming lokalen)?  Existe-t-il un plan d'implantation (destination locaux)?	V			
4.	Staat vloeren / muren / plafonds / deuren (beschadigingen, afwasbaarheid, afvoergoten & -putten, antislip vloeren)  Etats sols / murs / plafonds / portes (endommagements, la capacité de lavage, égouts Ev & drains Ev, sols antidérapants)	V			
5.	Kent het Pers de preventieassistenten?  Est-ce que le Pers connaît l'assistants en prévention ?	V			
6.	Zijn de assistenten in preventie gevormd?  Est-ce que les assistants en prévention sont formés	V			Opm: niet gevormde preventie-assistenten kunnen zich in functie van hun agenda inschrijven voor de vorming in CC Sp Dept Log Rem: les assistants en prévention non formés pourront se faire inscrire à la Fmn au CC Sp Dept Log URL: <a href="http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp">http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp</a> Cursuscode / code de cours :

					GM9300
7.	<p>Kent het Pers de te verwittigen POC (HR, preventie-assistent, Srt, CSM) indien arbeidsongeval / verkeersongeval?</p> <p>Est-ce que le Pers connaît le POC (HR, assistant en prévention, Srt, CSM) à avertir si accident de travail / accident routier ?</p>	V			
8.	<p>Worden glazen wanden duidelijk aangegeven?</p> <p>Est-ce que des parois en verre sont bien indiqués?</p>			V	
9.	<p>Zijn de vloeren en wanden vrij van obstakels, van gevaarlijke hellingen, Zijn ze vast, stabiel en slipvrij?</p> <p>Est-ce que les sols et parois sont libres d'obstacles, de pentes dangereuses, sont-ils fixes, stables et antidérapants?</p>	V			
10.	<p>Plaatsing rekken (stabiel, vastgezet ?)</p> <p>Placement étagères (stables, fixes ?)</p>	V			<p>Opm: Eventuele bijkomende behoeften kunnen overgemaakt worden aan de MatBeh MR C&amp;I-I/S/A</p> <p>Rem: besoins éventuels supplémentaires peuvent être transmis au GestMat MR C&amp;I-I/S/A</p> <p><a href="http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/Assets/Pages/LogMeu.aspx">http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/Assets/Pages/LogMeu.aspx</a></p>
11.	<p>Gevaarlijke niveauverschillen / gevaarlijke hellingen / staat trappen (veiligheid, markering)</p> <p>Différences de niveau dangereuse / pentes dangereuses / état escaliers (sécurité, marquage)</p>	V			<p>Opmerking: rolstoelgebruikers kunnen de blok 1 langs de kant A moeilijk autonoom verlaten (helling voor rolstoel afwezig)</p> <p>Remarque: utilisateurs de fauteuil roulant peuvent difficilement quitter le bloc 1 coté A de façon autonome (rampe pour fauteuils roulants absente))</p>
12.	<p>Zijn de werkzones minimaal 100 cm? (afwendbaarheid gevaar EN1050)</p> <p>Est-ce que les zones de travail sont de 100 cm minimum (détournement danger EN1050)?</p>	V			
<b>AM / MT</b>					
13.	<p>Zijn er naast bureauticamiddelen andere arbeidsmiddelen (Maint, drukkerij, keukenMat) aanwezig?</p> <p>Est-ce qu'il en supplément de moyens bureautiques, d'autres moyens de travail (Maint, imprimerie, Mat culinaire) présents ?</p>	V			
14.	Is er een inventaris van de aanwezige AM?	V			

	Existe-t-il un inventaire des MT présents ?				
15.	Is de opstelling van de AM optimaal stabiliteit)	V			
	Est-ce que l'emplacement des MT est optimal (stabilité)				
16.	Leveren losliggende kabels /aansluitleidingen van de machines gevaar op ?	V			
	Est-ce que des câbles / conduites de raccordement des machines desserrées causent des dangers?				
17.	Bestaat er een risico-inventarisatie & risico-evaluatie / risicoanalyse van deze AM?	V			
	Existe-t-il un inventaire des risques et une évaluation des risques analyse de risques de ces MT?				
18.	Idem voor het bureauticamateriaal?  Idem pour le matériel bureautique?		V		<p>AI 41: een generieke RA «beeldschermwerkpost» wordt gefinaliseerd door LDPBW zowel gericht op risico's tgv van de HW systemen als de software-ergonomie. Na goedkeuring van deze RA door het BOC kunnen alle Eenh verwijzen naar deze RA "ter borging" van hun WPF "beeldschermwerk</p> <p>Opmerking: Voor Pers met specifieke problemen (KANS, RSI,...) kan een werkpostanalyse aangevraagd worden.</p> <p>AI 41: une analyse de risques «poste de travail à l'écran» est finalisée par SLPPT et ceci orientée vers les risques relatifs au Hw de même qu'au niveau ergonomie du SW. Après approbation de cette AR par le CCB (21 Mai 14), les unités peuvent référer à cette AR dans le cadre de l'amélioration de leur FPT "travail à l'écran</p> <p>Rem: pour le Pers avec des problèmes de santé spécifiques (PBNE, RSI, une analyse du poste de travail pourrait être requise</p>
19.	Zijn de indienststellingsverslagen / overeenstemmingsverslagen CE van de arbeidsmiddelen aanwezig? Zo ja, zijn eventuele opmerkingen gecorrigeerd? Zijn ze ondertekend door de HL – PA – AG?	V			

	Les rapports de mise en service / rapports conformités CE des MT, sont-ils présents? Le cas échéant, les remarques éventuelles ont-elles été corrigées? Sont-ils signés par la LH – CP – MT ?				
20.	Zijn de handleidingen van de AM beschikbaar voor de gebruikers?  Est-ce que les manuels sont disponibles pour les utilisateurs des MT ?	V			
21.	Zijn de veiligheidsinstructiekaarten voor de AM aanwezig?  Les fiches d'instructions de sécurité des MT, sont-elles présentes?	V			
22.	Wordt voor elk AM een onderhoudssteekkaart bijgehouden ?  Existe-t-il une fiche d'entretien pour les MT ?	V			
<b>PBM / EPI</b>					
23.	Zijn de PBM's aanwezig: en worden deze gebruikt: - Werkkledij - handschoenen - veiligheidsschoenen - ... Est-ce que les EPI sont présents et sont-ils utilisés? - Tenue de travail - gants - souliers de sécurité - ...	V			Zie ook AI 33 en AI 35  Voir aussi AI 33 et AI 35
24.	Is de behoefteuitdrukking (bestelbon) 2013 opgevolgd, voorbereid, voorgelegd aan LDPBW voor visum overgemaakt aan MR Sys-S?  Est-ce que l'expression de besoins (bon de commande) 2013 est suivie, préparée soumise au visa SLPPT transmise à MR Sys-S?	V			
<b>Hygiëne / Hygiene</b>					
25.	Netheid en onderhoud van de lokalen  Propreté et nettoyage des locaux	V	V?		Opm: meldingen problemen aan Adjt Lefebvre Philippe (leidend ambtenaar kuiscontracten)  Rem: Mentionnent problèmes Adjt Lefebvre Philippe (fonctionnaire dirigeant contrats de nettoyage)
26.	Zijn de reinigingsmiddelen en andere produkten goed opgeborgen?  Les produits de nettoyage et les autres produits, sont-ils bien enfermés?	V			
27.	Zijn er aangepaste reinigingsmiddelen?  Les produits de nettoyage sont-ils adaptés?			V	Rem: worden via het Mag S4 Bn HK geleverd aan de firma Activa

					Rem: seront distribués à la firme Activa via le Mag S4 Bn QG
28.	Zijn betreffende deze middelen de MSDS fiches in bezit van de preventie-assistent?  Concernant ces moyens sont les fiches MSDS en possession de l'assistant en prévention			V	
29.	Zijn er afzonderlijke kleedkamers (mannen en vrouwen)?  Est-ce qu'il y a des vestiaires séparés (hommes / femmes)?	V			
30.	Zijn er voldoende toiletten (mannen en vrouwen) voor de werknemers? Y a-t-il suffisamment de toilettes (hommes et femmes) pour les employés	V			
31.	Is de wasgelegenheid voorzien van: - voldoende lavabo's ? - zeepdispensoren ? - wegwerppapierdispensoren ? - een opschrift "verplicht handen te wassen na toiletgebruik".  Est-ce qu'il ya possibilité d'ablutions: - suffisamment de lavabos ? - distributeur de savon? - distributeur de papier à usage unique? - en-tête "obligation de se laver les mains après usage toilette ".	V	V		AI 42: regelmatig ontvangt de Vz klachten via de vakbonden dat er geen zeep noch servietten ter beschikking zijn. Bewaking stock S4 en Ctl of Activa de Reappro doet (PV van vaststelling indien meerdere onregelmatigheden worden vastgesteld)  AI 42: régulièrement le président CCB reçoit des plaintes via les syndicats de l'absence de savon et de serviettes à usage unique. Surveillance du niveau de stock et Ctl Reappro par Activa (PV de constat à rédiger si plusieurs irrégularités seront constatées)
32.	Worden de toiletten en, kleedkamers goed onderhouden?  Les toilettes et vestiaires sont-ils bien entretenus?	V	V?		
33.	Zijn er voldoende aangepaste afvalbakken?  Est-ce qu'il y a assez de poubelles adéquates?	V			
<b>Bescherming gezondheid werknemers / Protection santé des employé(e)s</b>					
34.	Is er een lijst gezondheidstoezicht Pers? Wordt de Med Ctl opgevolgd?  Existe-t-il une liste Ctl Med Pers? Existe-t-il un suivi des Ctl Med	V			
35.	Is er een verbanddoos Sch 051 en zijn er gevormde hulpverleners aanwezig?  Existe-t-il une boîte de secours Sch 051 et est-ce que des secouristes formés sont présents?	V			Zie AI 30  Voir AI 30
36.	Zijn de verbanddozen voorzien / aangeduid van / met een pictogram? Is er een pictogram aan het lokaal	V	V		Zie AI 29 voor haakse pictogrammen

	<p>waar de verbanddozen zich bevinden?</p> <p>Est-ce que boîtes de secours sont pourvues / signalées d'un pictogramme ?</p>				Voir AI 29 pour pictogrammes en forme équerre
37.	<p>Wordt de inhoud van de kast periodiek gecontroleerd en aangevuld ?</p> <p>Est-ce que le contenu de l'armoire est périodiquement contrôlé et complété ?</p>	V			<p>Opm: zie procedure Reappro in INP module EZ (AI 36)</p> <p>Rem: voir procédure Reappro dans PIU module premiers soins (AI 36)</p>
<b>Brandbestrijding / Lutte contre l'incendie</b>					
38.	<p>Is er een (gecoördineerd) branddossier?</p> <p>Existe-t-il un dossier incendie (coordonné)?</p>	V			<p>Er bestaat een gecoördineerd branddossier dat ook up-to-date gehouden worden.</p> <p>Il existe un dossier incendie coordonné qui est tenu jour</p>
39.	<p>Is het branddossier up-to-date?</p> <p>Est-ce que le dossier incendie est à jour?</p>	V			<p>Er bestaat een gecoördineerd branddossier dat ook up-to-date gehouden worden.</p> <p>Il existe un dossier incendie coordonné qui est tenu jour</p>
40.	<p>Is er een brandevacuatie oefening uitgevoerd in 2013?</p> <p>Est-ce qu'un exercice évacuation incendie effectué en 2013?</p>	V			<p>Opm: 24 Okt 13: een CR werd opgemaakt betreffende dito</p> <p>Rem: 24 Oct 13: un CR a été rédigé relatif à dito</p>
41.	<p>Hangen de plannen met de implanting van de blusmiddelen en met de aanduiding van de Ev wegen (richting) en nooduitgangen uit?</p> <p>Sont les plans avec l'implantation des moyens d'extinction et avec l'indication des chemins d'Ev (direction) et sorties de secours affichées?</p>	V			<p>Zie AI 29: plannen aanpassen en kwaliteitsverbetering met Sp tekenbureel 1RCL.</p> <p>Voir AI 29: plans à modifier et à amélioration de la qualité avec appui bureau de dessin 1CRI.</p>
42.	<p>Hangen de procedures en instructies voor brandbestrijding en Ev uit in blok?</p> <p>Sont les procédures et instructions pour la lutte contre l'incendie et Ev affichées dans le bloc?</p>	V			<p>Zie AI 29: hernemen op de templates van de plannen van punt 41</p> <p>Zie AI 29: A reprendre sur le template plans des plans du point 41.</p>
43.	<p>Is de brandbestrijdingsprocedure gekend door de werknemers? (melding, blussen en evacuatie)</p> <p>Est ce que la procédure lutte contre l'incendie est connue par les employés? (avertissement, extinction, évacuation)</p>	V			
44.	<p>Zijn er voldoende blusmiddelen ?</p> <p>Est-ce qu'il y a assez de moyens d'extinction?</p>	V			
45.	<p>Worden de blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd?</p> <p>Est-ce que les moyens d'extinction sont annuellement</p>	V	V		Controle van de brandblussers uitgevoerd Geen controle op

	contrôlés?				brandhaspels (AI 1) Contrôle des extincteurs effectués Pas de contrôle sur les hydrants (AI 1)
46.	Zijn de blusmiddelen zichtbaar, goed bereikbaar en voorzien van een voldoende groot pictogrammen ? (brandblussers, haspels, brandblusdekens,...)  Les moyens d'extinction sont-ils visibles, facilement accessibles et pourvus d'un pictogramme assez large? (extincteurs, hydrants, couverture d'extinction) ?	V			Zie ook AI 29  Voir également AI 29
47.	Zijn er specifieke middelen aanwezig (brandblusdeken,...)?  Est-ce que des moyens spécifiques sont présent (couverture d'extinction)?			V	
<b>Evacuatie</b>					
48.	Zijn de pictogrammen aangebracht volgens de evacuatieplannen en noodprocedures?  Les pictogrammes sont-ils en correspondance avec les plans d'évacuation et les procédures d'urgence?	V			Zie AI 29  Voir AI 29
49.	Is er een brandalarmknop en wordt hij aangeduid door een pictogram?  Le bouton-poussoir d'alarme est-il présent et signalé par un pictogramme?	V			Zie AI 29  Voir AI 29
50.	Is het alarmsysteem hoorbaar/waarneembaar?  Est ce que le système d'alarme est audible / visible ?	V			Opm: zie AI 32  Rem: Voir AI 32
51.	nooduitgangen: draaien naar buiten, vergrendeling,...  Sorties de secours: tourner vers l'extérieur, verrouillage,...	V			
52.	Zijn er voldoende evacuatiewegen?  Y a-t-il assez de chemins d'évacuation	V			
53.	Zijn de evacuatiewegen obstakelvrij?  Les chemins d'évacuation sont-ils libre d'obstacles?	V			
54.	Is een veilige evacuatie gewaarborgd?  Une évacuation en toute sécurité est-elle garantie ?	V			
55.	Werkt de veiligheidsverlichting en is ze functioneel?  L'éclairage de secours est-il présent et fonctionnel?	V	V		Opm: onderhouden door Infra plateau maar geen test autonomie  Rem: Maint par plateau Infra mais pas de test de l'autonomie  AI 34: noodverlichting op Niv-1 geïnstalleerd.

					AI 34: éclairage de secours au Niv -1 installé.
56.	Is het branddetectie systeem functioneel? (centrale, detectoren,...)?  Le système de détection incendie est-il fonctionnel (centrale, détecteurs,...)?	V	V		Zie AI 32  Voir AI 32
<b>Elektriciteit / Électricité</b>					
57.	Is het 5 jaarlijks keuringsattest van de laagspanning aanwezig of ergens beschikbaar (2Ech Infra)?  L'attestation de contrôle technique basse tension est-elle présente ou quelque part disponible?		V		AI 40: actie te ondernemen gezien probleem in gans het kwartier KKE (primaire actoren Infra Sp en MR C&I-I/S)  AI 40: action à entreprendre vu que le problème est général dans tous le quartier QRE (acteurs primaires: Sp Infra et MR C&I-I/S)
58.	Zijn de technische lokalen afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram?  Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?	V			Zie AI 29 voor pictogrammen  Voir AI 29 pour pictogrammes
59.	Zijn de technische lokalen snel toegankelijk tijdens en buiten de diensturen?  Les locaux techniques sont-ils vite accessibles pendant et en dehors les heures de service?	V			
60.	Zijn de elektriciteitsborden afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram (schakelaar bedienbaar van buiten)?  Les tableaux d'électricité sont-ils enfermés, accessibles et pourvus d'un pictogramme (interrupteur/sectionneur en dehors)?	V	V		Zie AI 40  Voir AI 40
1.	Zijn de elektriciteitsschema's aanwezig in de elektriciteitskast?  Les schémas de circuits sont-ils présents dans le tableau d'électricité ?		V		Zie AI 40  Voir AI 40
62.	Is er een centrale bediening, buiten de elektriciteitskast, spanningloos gemaakt worden?  Est-ce qu'il existe une commande centrale en dehors du tableau d'électricité pour mettre hors tension?		V		Zie AI 40  Voir AI 40
63.	Verliesstroomschakelaar van 300 mA op circuits?  Différentiels de 300mA sur les circuits ?	V	V?		
64.	Verliesstroomschakelaar van 30mA milliampère op circuits "vochtige lokalen"?  Différentiels de 30mA sur les circuits «locaux humides»?	V	V?		

65.	Zijn de wandcontactdozen / schakelaars in goede staat en aangepast qua beschermingsgraad tegen indringing vocht,... waar nodig?  Les prises murales / interrupteurs sont-ils & en bon état et adapté au niveau du degré de protection contre l'intrusion d'humidité,...où nécessaire.	V			
66.	Zijn de machines en wandcontactdozen geaard? Zijn er ergens loshangende kabels?  Les machines et les prises sont-elles mises à la terre ? Y a-t-il des câbles détachés	V			
67.	Zijn de verlengsnoeren in goede staat en conform (aardingsaansluiting)?  Les rallonges sont-elles en bon état et conforme (prise de terre)?	V			
68.	Heeft de installatie een aangepaste beschermingsgraad (stof, vocht en mechanische belasting) ?  Est-ce que l'installation a un degré de protection adapté (poussière, humidité, charge mécanique)?	V			
69.	Zijn de verlichtingsarmaturen in goede staat ?  Les luminaires sont-ils en bon état	V			
70.	Niet teveel defecte lampen ?  Pas trop de lampes défectueuses?	V			Wordt opgevolgd via WA  Suivi par DOT
71.	Is er gevaar (AM, verlengkabels, ...) op rechtstreekse aanraking naakte geleiders  Est-ce qu'il y a un danger (MT, rallonges,... ) de contact direct avec conducteurs nus	V			
72.	Zijn de elektrische leidingen die uit de vloer beschermd tegen mechanisch belasting?  Les conducteurs électriques sortant du sol sont-ils protégés contres les charges mécaniques?			V	
<b>Arbeidsklimaat / Climat de travail</b>					
73.	Opmerkingen verwarming / verlichtingsniveau / verblinding / luchtstromen / lawaai  Remarques chauffage / niveau d'éclairage / éblouissement / courant d'air / bruit		V		
<b>Ergonomie / Ergonomie</b>					
74.	Is er een beleid betreffende het beeldschermwerk, manueel heffen en tillen,...  Existe-t-il une politique concernant le travail écran, levage et montage manuel des charges,...	V			
<b>Psychosociale / mentale belasting / Charge psychosociale / mentale</b>					
75.	Kent het Pers de vertrouwenspersonen  Est-ce que le Pers connaît les médiateurs / médiatrices?	V			Opmerking: lijst werd gepubliceerd op URL en de werknemers KKE werden geïnformeerd per email "+All

				<p>mailusers of KKE”:</p> <p>Remarque: liste a été publiée sur l’URL repris ci-dessous et les employés QRE ont été informés par un mail “All mailusers of QRE”</p> <p><u><a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/psychosocial.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/psychosocial.aspx</a></u></p>
--	--	--	--	--

Action Item List

Action Item	Ref	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 1	2.a Punt 45	Brandveiligheid – brandbestrijdingsmaterieel – hydranten / brandhospels  <i>Procedure technische controle te coördineren met de betreffende MatBeh MR C&amp;I-I</i>	LDPBW DSIF (S4) MR C&I-I/S/A		
AI 29	Punt 2.b Punt 41 Punt 46 Punt 49	Brandveiligheid – implantingsplannen -- Ev plannen – brandbestrijdingsprocedures <i>de mogelijkheid nagaan oms de implantingsplannen, Ev instructies, ... te standaardiseren qua vorm, formaat (A2 voor leesbaarheid) en inhoud</i>	SLPPT I RCI MR C&I-I ACOS WB- SIPPT		
AI 29	2.b Punt 41 Punt 42 Punt 48 Punt 49	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidssignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev weg  <i>Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte bepalen, overmaken aan MatMan MRC&amp;I-I/S/A, bij erkenning behoefte en levering MR C&amp;I-I/S/A WFLOG voor plaatsing initiëren, WFLOG voor plautsen fotoluminescente pijlen Prio Niv -1..</i>	LDPBW Prev Ass Mrc&i-I/S/A Infra CC M&P		Fotoluminescente pijlen verworven op Cat. 373 door LPDBW WFLOG zal worden gelanceerd voor het plaatsen van de pijlen door LDPBW met Prio voor Niv -1
AI 30	2.c Punt 35	Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ – verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Pijhelpers) – eerste zorgen middelen  <i>EAD geplaatst - nota HRB voor behoeftebepaling vorming - inschrijving voor vorming (basisvorming - heropfrissing) - nota en inschrijvingsformulier gepubliceerd op intranet/slppt08 - aanvraag voor fabricatie voor pictogram "eerste hulp" gelanceerd</i>	HL Eenh HRB LDPBW		Nota HRB-CP-14-00014685 basisvorming / jaarlijkse en driejaarlijkse recyclage van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp"  nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden  Zie module EZ van het INP KKE

Action Item	Ref	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 31.	2.d	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid -- intern noodplan -- brandbestrijding / INP - vorming 1 <sup>ste</sup> interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE") (PEM) voor 1 <sup>ste</sup> interventiePlg.  <i>Nominatief en op datum inschrijven 1ste Int Plg voor vorming DFF - behoefte fluo brandvertragend erkend - bewaking levering ditto door CP22 aan DSR2 - levering - update lijst POC leden 1ste Int Plg - publicatie lijst op intranet</i>	LDPBW HL Eenh MRSys-S/E/PP		Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding  Behoeft fluo brandvertragend voor 1ste Int Plg erkend (geen opschrift "FIRE")  nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg. 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden"
AI 32.	2.e Punt 50 Punt 56	Brandveiligheid -- Sit brandalarmsystemen -- branddetectie systemen  <i>In orde stellen brandalarm- en branddetectiesystemen op basis van technische studie Dalkia en volgens Prio bepaald door MatMan MR C&amp;I-I/S/T</i>	Dalkia IRCI Infra plateau MR C&I-I/S/T		Zie module brandbestrijding en Ev van het INP KKE  Nota Bn HK Def ST KKE (BOC 08) 1200214843 van 24 Apr 12 (bestemming: ACOS WB - CCWB en bestemmingen Info MRC&I, MRM/PP-I, MRM/PP-R)  Meeting conformisering brandalarm- / branddetectiesystemen van 15 Jan 14
AI 33	2.f	Arbeidsveiligheid - DRBS -- taak RA landmeters  <i>Task RA laten goedkeuren door CO-IRCI en BOC. Nodige PBM kunnen besteld worden met als rechtvaardiging de goedkeurde RA - behoefte uitdrukking laserbeschermingsbrillen-klasse 3R -- bewaking installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering, GPS op VW AMAROK</i>			De uitdrukking van behoefte voor laserbeschermingsbrillen KI 3R - 690nm werd aanvaard door de MatMan MRSys-S/E/PP. Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte werd met de gebruiker (Adjt B. Uyttersprot) in verleg met de MatMan vastgelegd.  Opvolging installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering en GPS (retro reflecterend) op dienstVtg VW AMAROK (contract MatMan Sys-L/T/C)
AI 34	Punt 57	Brandveiligheid -- Ev - noodverlichting  <i>Noodverlichting voorzien in vestietruis Niv 1 (WOLaneeren naar platteent)</i>	SLPPF Infra IRCI		WORR 45047824 uitgevoerd met bestelbeent Nr 3DU00556 door de firma Nuyts, (Contract Nr 1315685)
AI 35	2.g	Arbeidsveiligheid - DRBS -- taakrisicoanalyse -- leidend ambtenaar / meester "Sec pipeline" -- verwerving PBM en arbeidsmiddelen			Opvolging installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering en GPS (retro reflecterend) op dienstVtg VW AMAROK (contract MatMan Sys-L/T/C)

Action Item	Ref	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 36	2.h	<p>Thaeristieanalyse goedgekeurd door BOC, specifieke ARM besteld en geleverd (Vtg, GSM, gadedeteeteeparatuur); onevenwicht tussen het aantal Vtg en het aantal afgelegde Km, bewaking installatie lichtbalk, veiligheidsmarkering, GPS op VW AMAROK</p> <p>Arbeidsveiligheid – INP KKE – specifieke actiesteekkaarten Eenh blok 1 - Vz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Deel II crisismanagement)</p> <p>INP NL voorgesteld op BOC -opmerkingen / adviezen van specialisten - vertaling door Srt BOC - Vz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Offr oo de hoogte) - opmaak specifieke actiemodules / actiesteekkaarten door Eenh indien nodig (recuperatie confidential Doc, backup tapes....)</p>	LDPBW HL Eenh Srt BOC		NL versie INP voorgesteld op BOC van 18 Feb 14 Ontwerp INP: <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx</a>  Lid crisiscel bij calamiteit installaties door IRCI geleverd (Offr op de hoogte)
AI 37	2.i	<p>Arbeidsveiligheid - verkeersveiligheid – thematisch BOC "verkeersplan KKE"</p> <p>Voorstel MROA overgemaakt aan deelnemers BOC, aanpassen MROA in functie inputs, goedkeuring MROA op BOC van 21 Mei 14, Mat &amp; Org maatregelen (uitdrukking verkeersborden,....)</p>	LDPBW Leden BOC S3		Webpart «Notulen BOC» URL: <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC_thema_verkeersplan_KKE_14_02_25.pdf">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC_thema_verkeersplan_KKE_14_02_25.pdf</a>  Goedkeuring MROA op BOC van 21 Mei 14
AI 38	2.j	<p>INP - werking KKE - lijsten POC KKE</p> <p>Lijsten gepubliceerd op intranet Evere, aanmaak van permissiegroep met rechten "contribuute" voor preventieassistenten, dynamische update van de lijsten - mail actoren van preventie betreffende dito overgemaakt</p>	LDPBW MTE HL Eenh BOC		En HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE.  Lijsten POC op URL: <a href="http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx">http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx</a>
AI 39	2.k	<p>Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg</p>	LDPBW 2Ech Infra POC ISS Infra		Opmerking: Eenh kunnen na verloop van tijd terug de WFLOG lanceren (beschikbaarheid Bg op contracten grof onderhoud Infra)

Action Item	Ref	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 40	2.1 Punt 57 Punt 60 Punt 61 Punt 62	<p><i>Coörd met POC MRC&amp;I-I TSS Infra voor gefundeerde feedback waarom WORK wordt afgesloten (prio,...)</i></p> <p>Arbeidsveiligheid – elektrische LS installaties – uitvoeren vijfjaarlijkse periodieke Ctl, RA, conformiteitsonderzoek, correctie non-conformiteiten</p> <p><i>Geen periodieke Ctl op LS installaties, plannen / berekeningen niet beschikbaar, geen RA en geen conformiteitsonderzoek door erkend organisme / IDTC, ... Coörd werkmethodiek met betrokken actoren</i></p>	<p>MRC&amp;I</p> <p>Infra ACOS WB MR Mgt/R ILE ....</p>		
AI 41	Punt 18	<p>Ergonomie – generieke risicoanalyse beëidsschermerwerk bureautica-werkposten</p> <p><i>RA wordt gefinaliseerd door SLPPT op basis van HW en SW ergonomie risico's</i></p>	LDPBW		RA voorleggen voor advies / opmerkingen aan BOC van 21 Mei 14
AI 42	Punt 31	<p>Arbeidshygiene – toiletartikelen - zeep &amp; wegwerpservietten</p> <p><i>Klachten van de vakbonden aan Vz BOC dat er geen zeep noch servietten ter beschikking zijn. Bewaking stock S4 en Ctl of Activa de Reappro doet (PV van vaststelling indien meerdere onregelmatigheden worden vastgesteld)</i></p>	<p>LDPBW Vz BOC LA contract Activa</p>		

