



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

Réunion Tech Vergadering

2/2021

CCB – 08 - BOC

26 Mai 21





Présences / Aanwezigheden



1. Présent / Aanwezig:

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. Président: | Maj Neukelmance |
| b. S2/3 Qu: | Adjt Kindt |
| c. SLPPT08: | 1SM Choubane |

2. Skype:

- | | |
|------------|-------------|
| a. Srt CCB | 1Sgt Serra |
| b. SLFP | Mme Mariage |
| c. ACMP | Mr Devits |
| d. ACV OD | Dhr Luyten |
| e. ACOD | Dhr Smekens |
| f. VSOA: | Dhr Roosen |



Comd Qu / Kw Comd



In afwachting van KKE New moeten de welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven worden.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en het gebrek aan Pers is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet het voorwerp uitmaken van een WO.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New.

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le manque de personnel, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO.



Pers Infra



1. 1^{er} Ech Infra:
 - a. Suivi des Entretien légaux: 1Sgt Quinet
 - b. Entretien Qu: 1Sgt Messemaeker
 - c. Fmn polyvalent: Jun 21: 2 EA (F)
?: 1 EA (N)

2. 2^e Ech Infra
→ Sit Pers critique (plombiers/Elec)

Planning 2021 (en attente)

Le CHOD a clairement repris dans ses priorités l'appui TSS aux unités.

Cdt TURBANG: mutation OUT – Pers NOrg



CCB08 / RTech / BOC08


Ordre du jour / Dagorder



1. Verlichting Kwartier
2. Verlichting fietsen- en motorstallingen
3. Verkeersplan
4. Sanitaire well being Plan
5. Verzekering plafond
6. Kw douches
7. Renovatie van de kleedkamers Blok 8
8. Wp fiches
9. Drinkbaar water
10. Airco bloc 13
11. Chauffage Qu
12. Cops: lucht kwaliteit
13. Tour de table

1. Eclairage Quartier
2. Abris vélos & motos
3. Plan de circulation
4. Plan well being sanitaire
5. Sécurisation des plafonds
6. Douches Qu
7. Rénovation des vestiaires bloc 8
8. Fiche At
9. Eau potable
10. Airco bloc 13
11. Chauffage Qu
12. Cops – Qualité de l'air
13. Tour de table

Eclairage Qu – Kw verlichting

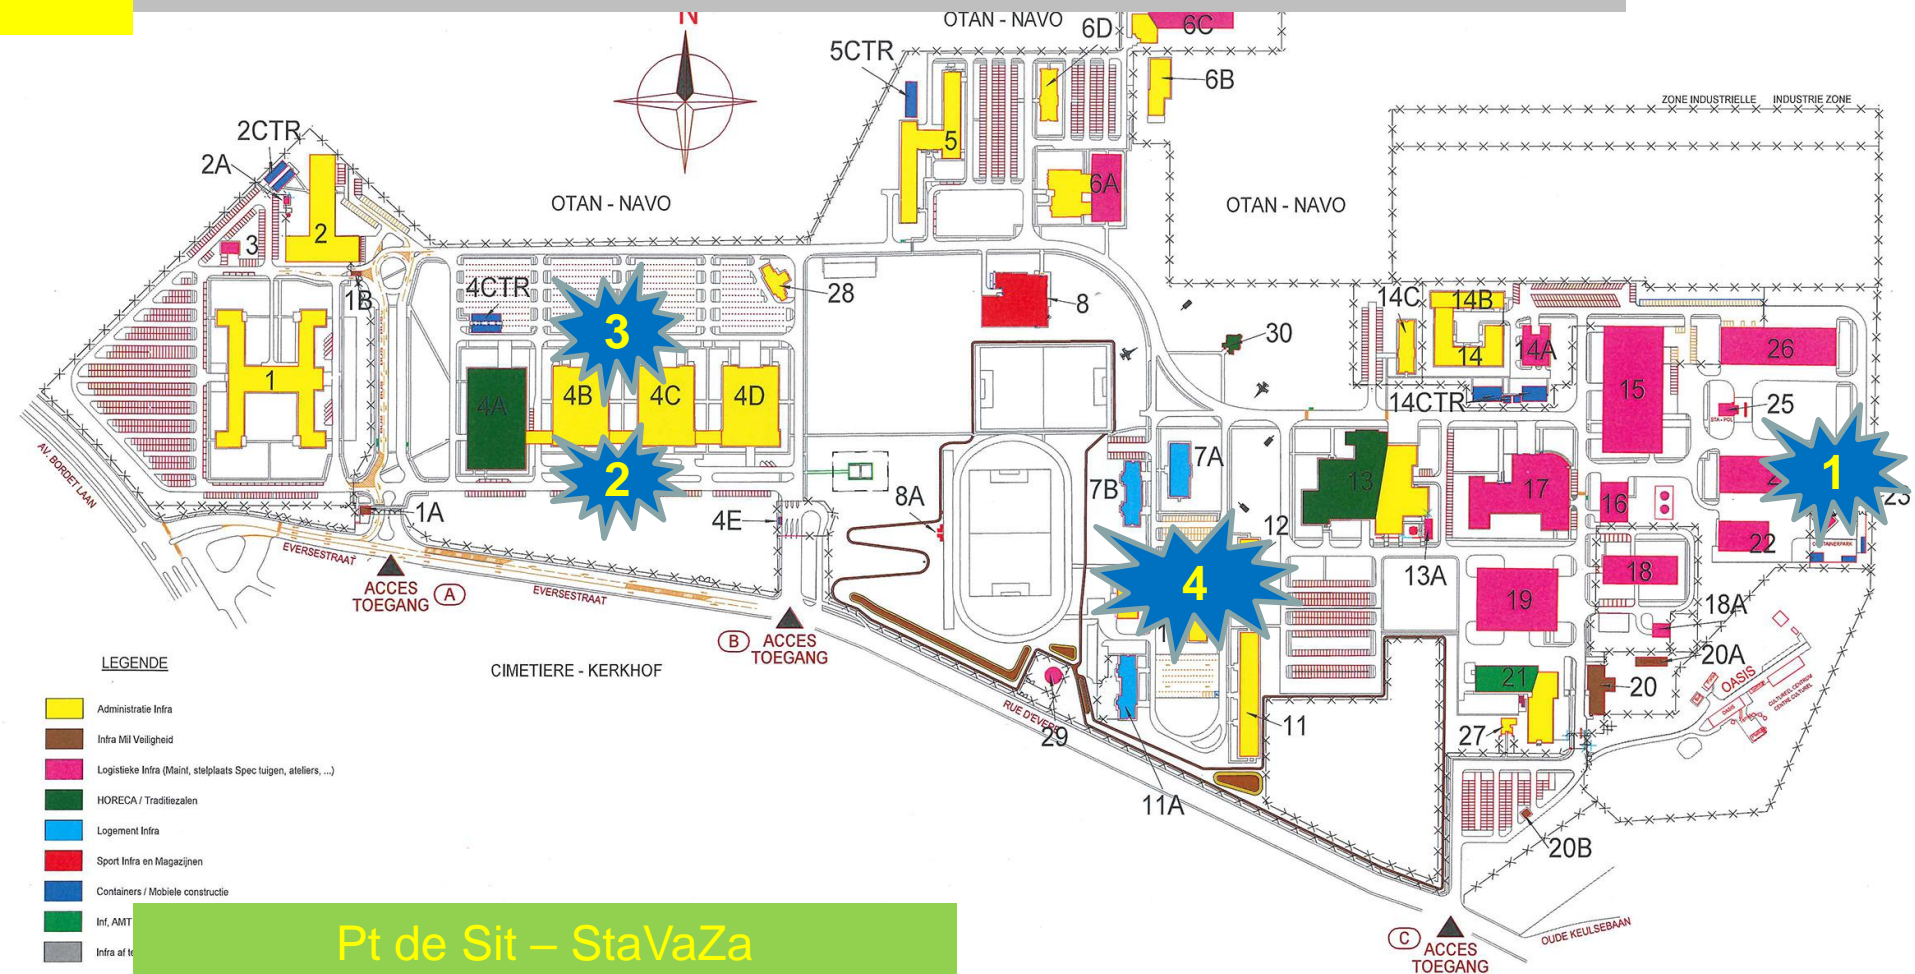


Pt de Sit – StaVaZa
 60 lampes InOps
 Utilité/Nuttigheid TBC
 Différentes technologies anciennes
 ? LED ?
 01 Nov 21: en ordre

Prio Comd Qu/Kw Comd




- 1. Périmètre Qu / Kw perimeter**
- 2. Accès / Toegang A-B-C**
- 3. Rue / straat 4A-B-C-D**

2

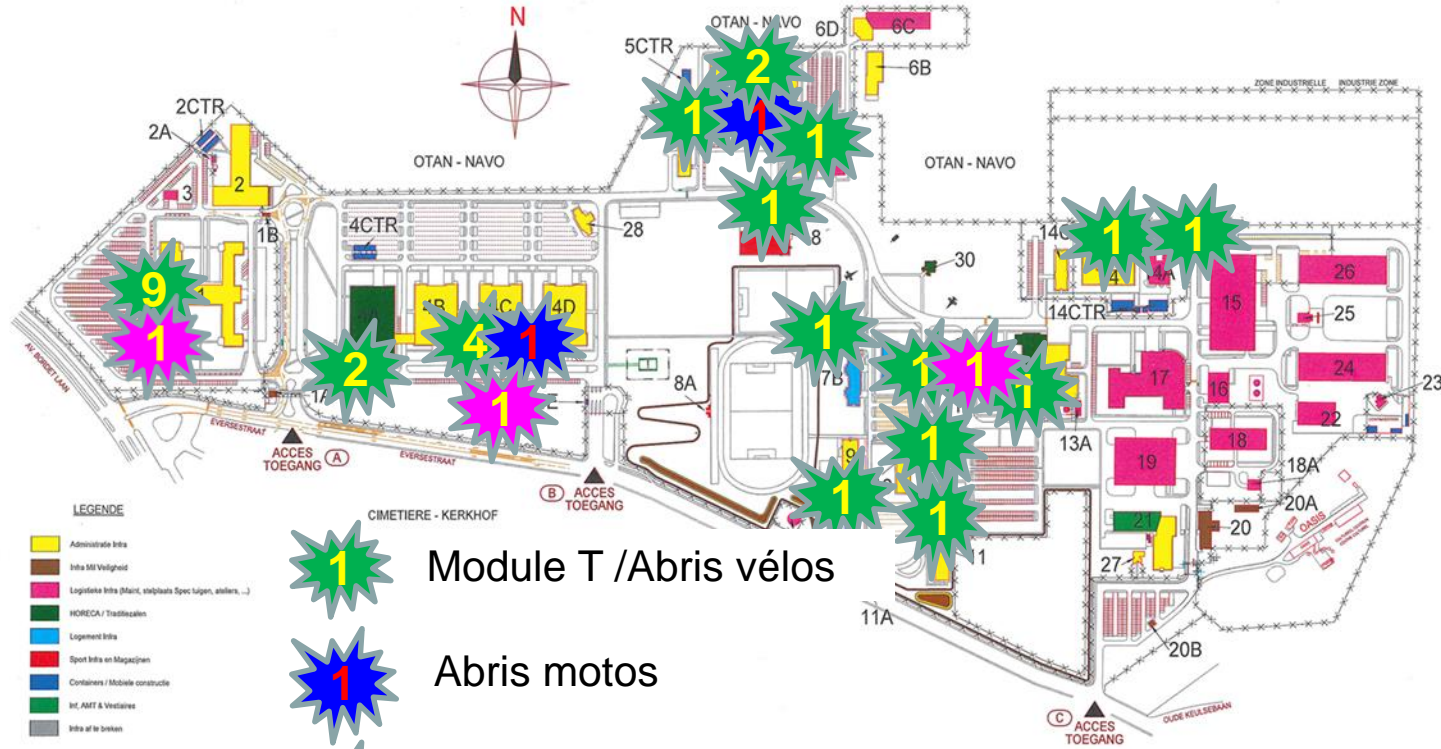Rokers/fiets/motorstallingen Abris vélos/motos/fumeurs



MASTERPLAN Sch/Ech: 1/400

-  Module T /Abris vélos
-  Abris motos
-  Abris fumeurs: à terminer


Aantal fietsstallingen – 26 - Nombre d'abris vélos
Aantal moto stallingen- 2 – Nombre d'abris motos



3

Circulation Qu / Verkeer Kw

**+/- 800 Veh/Pers / jour
Sp site Justitia**

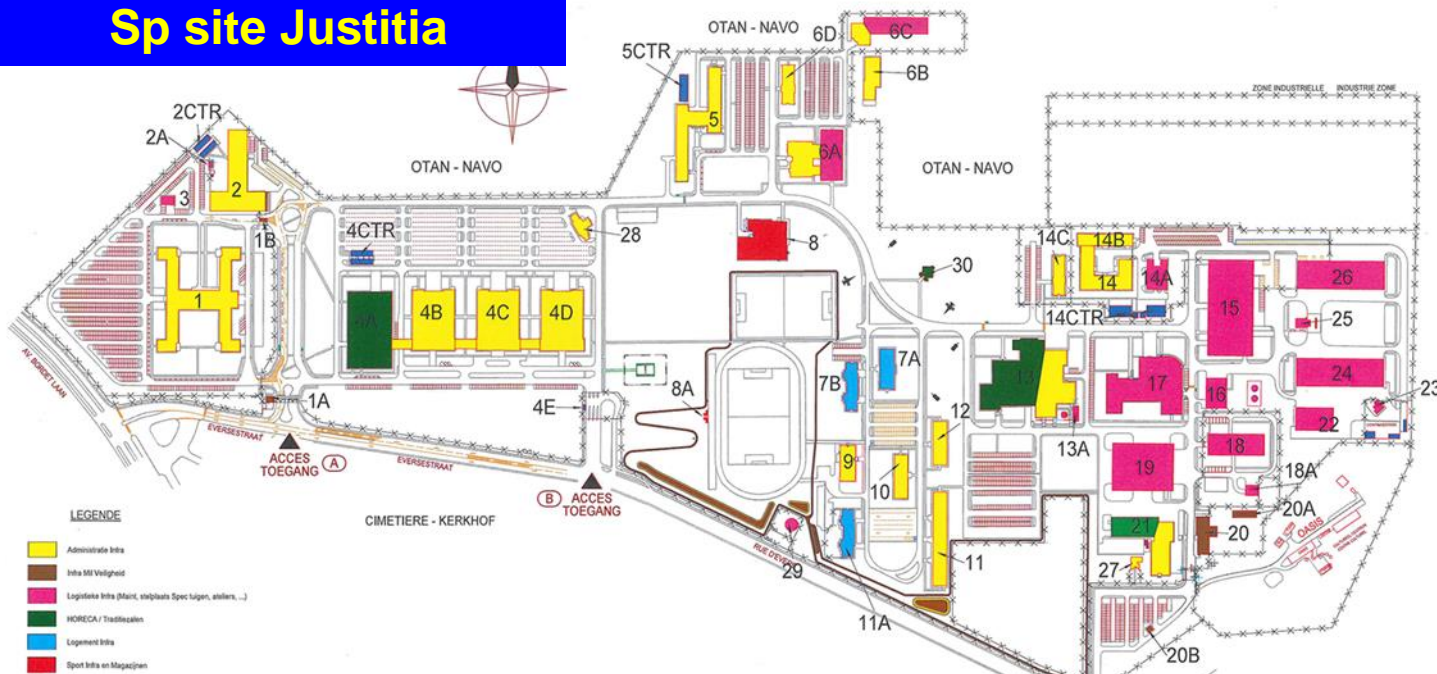

**Accès BRAVO (0600-0900)
Marquage routier : +/- OK**

**Toegang BRAVO (0600-0900)
Wegmarkering: +/- OK**



4

Kw Sanitaire Qu



1. Bloc 1: Colonnes B –F

- a. 01 Mar 21
- b. 240 JO

2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et)

- a. Etude
- b. Exécution

- **Fait: BM 7A – 9 – 10 – 11 (RDC+sanitaires) – 13**
- **BM 11 (R+1, R+2, R+3 aile gauche, R+3 aile droite) :**
 - Courant 2021
 - **ACOS IS?**
- **BM 14B**
 - **RDC fait SAUF local CDOC**
 - **Une partie commandée en 2019 (Niv +1) – Exécution en cours**
- **BM 14**
 - +1 Rénovation intérieure
 - 01 Mar 21 – 194 JO

Tout ceci sous réserve de

- **Dégradation éventuelle (Vigilance U / Ctl 1^{er}/2^e Ech Infra)**
- Disponibilité budgétaire
- Disponibilité contractuelle
- Pas d'autres priorités urgentes

Plan d'action

1. Inventaire Qu.
2. Ctl de l'opérationnalité par l'intermédiaire des POC Infra.
3. Les réparations seront effectuées par le 2^e Ech.
4. Ctl légionellose sera effectué par VEOLIA (2020)
5. **Ctl légionellose planifié par TPF: Lu 01 Mar 21 – En cours**
6. CR sur ShP SLPPT08:
https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx
7. Le petit Mat sera mis en place.
8. Le plan de nettoyage sera adapté.
9. « Publicité »

7

Tvx Bloc Nr 8

1. Contrat: OOR – WO 47191422
2. BUT: Rénovations douches et vestiaires

SACO					
1	2	3	4	5	6
			25Jan21		

3. DTG: Date début chantier 19Avr21 - 150JO
4. POC: CC-Infra-EVZ – Adjt Buyle C.
5. Firme: IN ADVANCE
6. Planning/A faire:
 - a. Connexion
 - b. Sécurité
 - c. Attestation
 - d. Documentation MTE
7. Incidences + Mesures de Coord (ok)
8. PV:




8

Fiche At



❖ **Composiet (blok 14)**
ACOS IS

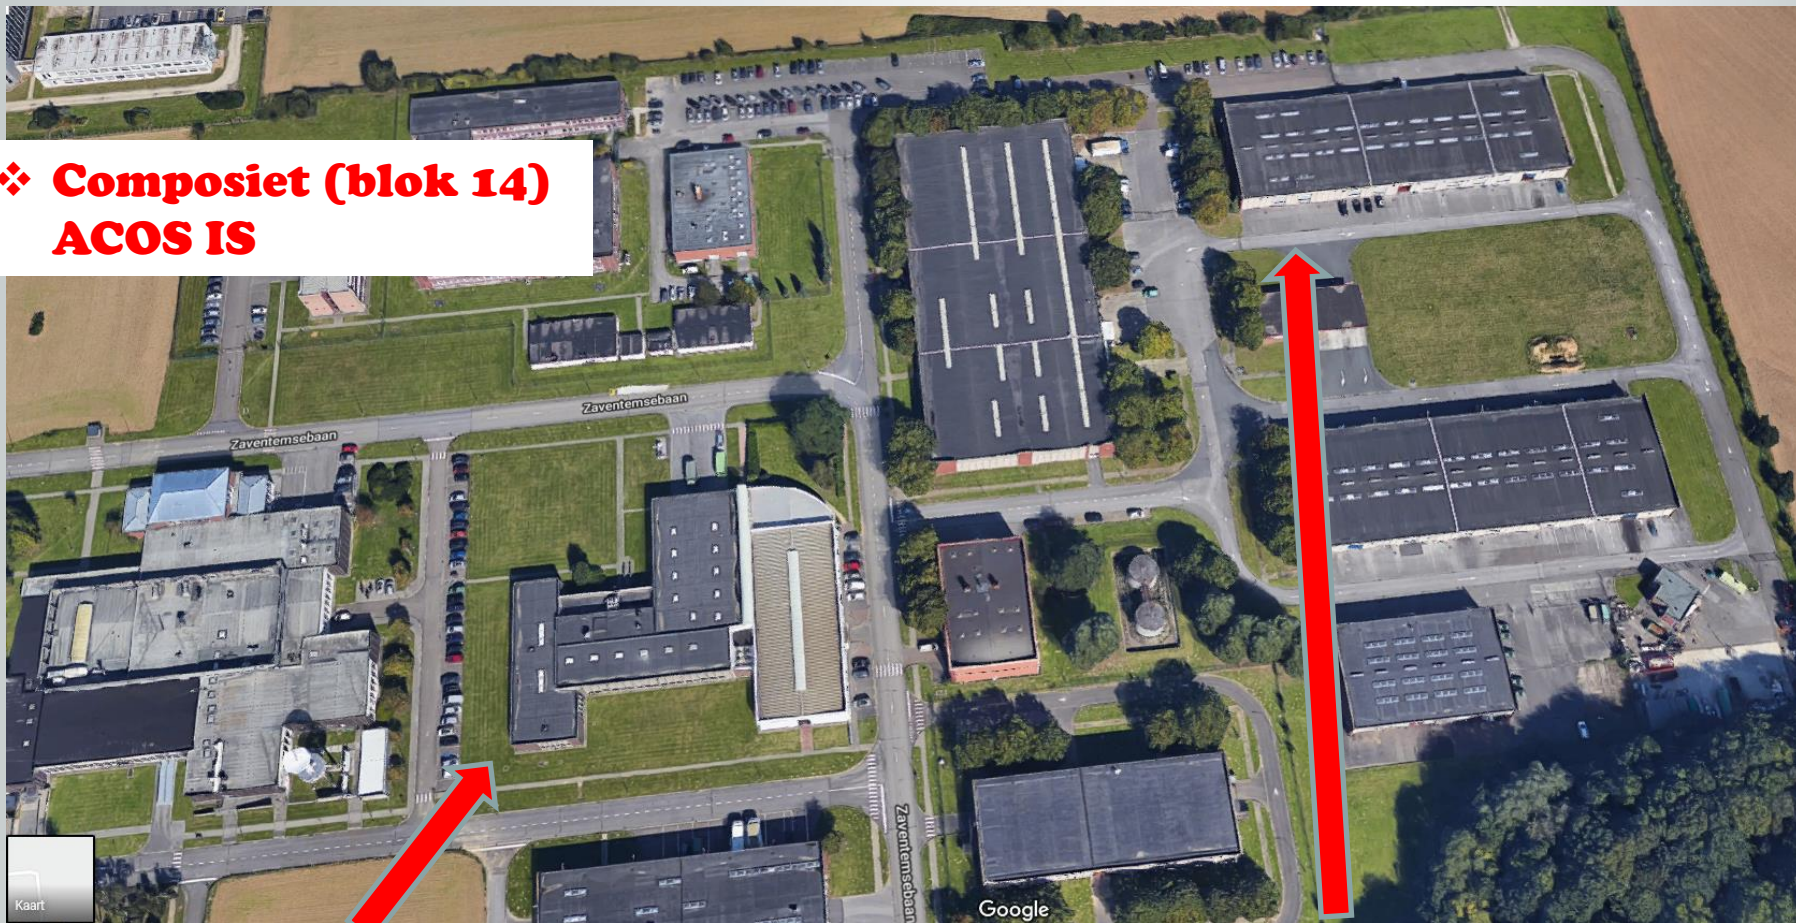

❖ **Drukkerij (blok 17)**
DG Str COM.

❖ **Garage (blok 26)**
ACOS IS.

In loop E / En cours U



9

Problématique eau potable

1. Ctl Min
 - a. UN point d'eau par bloc
 - b. UN point par cafetaria
- 2. Exécution NLT 30 Avr 21 – En cours**
3. CR sur ShP SLPPT08

https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx

1. Min te Ctl
 - a. EEN waterpunt per blok
 - b. EEN waterpunt per cafetaria
- 2. Uitvoering NLT 30 Apr 21 – In loop**
3. CR op ShP LDPBW08

https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx



10

Bloc 13

Airco/Infiltration eau



Le CTA (central de traitement d'air) en toiture est opérationnel et fonctionne.

Il faut savoir que les plaintes de froid dans le bloc 13 partie hélios sont dues à :

- Le non fonctionnement de certain CTA des bureaux

**2e Ech Infra + CC Infra
Update U**

- dans chaque bureaux il y a des petits CTA qui font l'appoint en chaleur et en froid.

11 Chauffage Qu – Verwarming Kw

Chauffage QRE: Ops (Ma 25 Fev 19)

DEUX semaines InOps:

Update – StaVaZa

SACO4 : 01 Jun 21


Jul/Aou – Adaptation/Aanpassing L1 (5-6/A/B/C)

DGMR C&I sensibilisé

Plan d'action sera présenté



Plan van aanpak

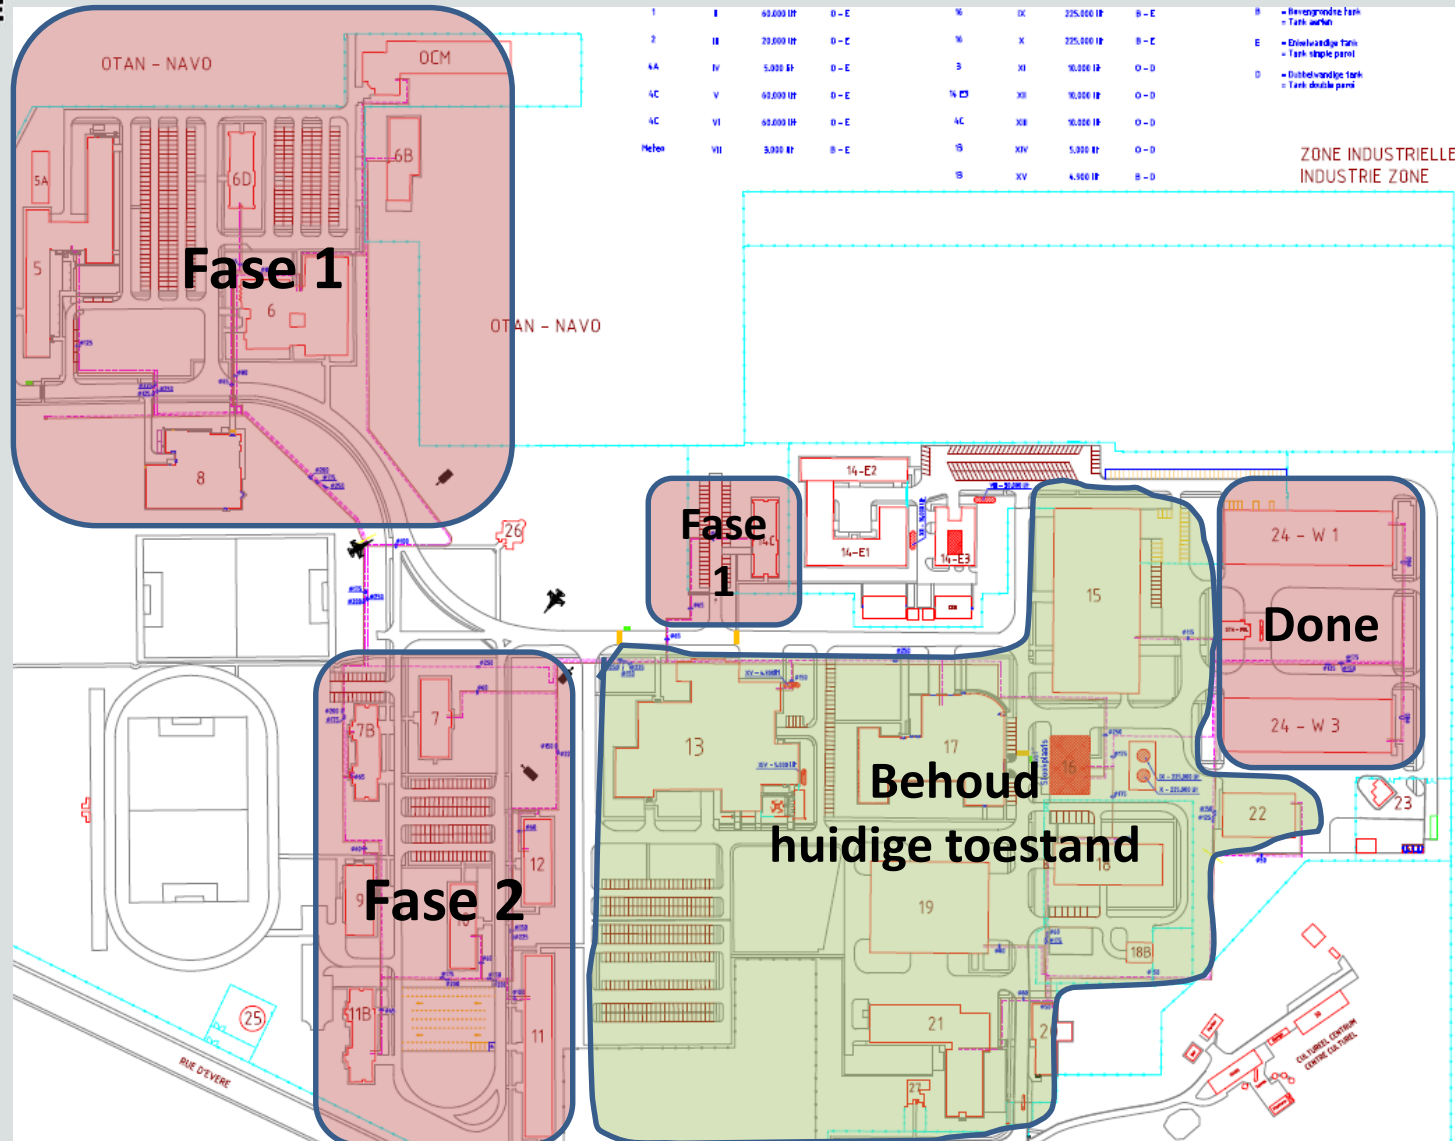

12

Qualité Air -COps– Lucht kwaliteit

Tvx TPF +/- terminé
Analyse SLPPT: OK
RCoord – xxxxx - CoordVerg



Questions - 26 /05/21 - Vragen

1. Kwalificatie wettelijke Ctl van 1Sgt Quinet:
gewoon administratieve opvolging
2. Publicatie studie (gedeeltelijk) en metingen Cops
Op DocCom: in loop